


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5886. Stn= -1.

	Block	Freq
A	2837	.125
B	2838	.125

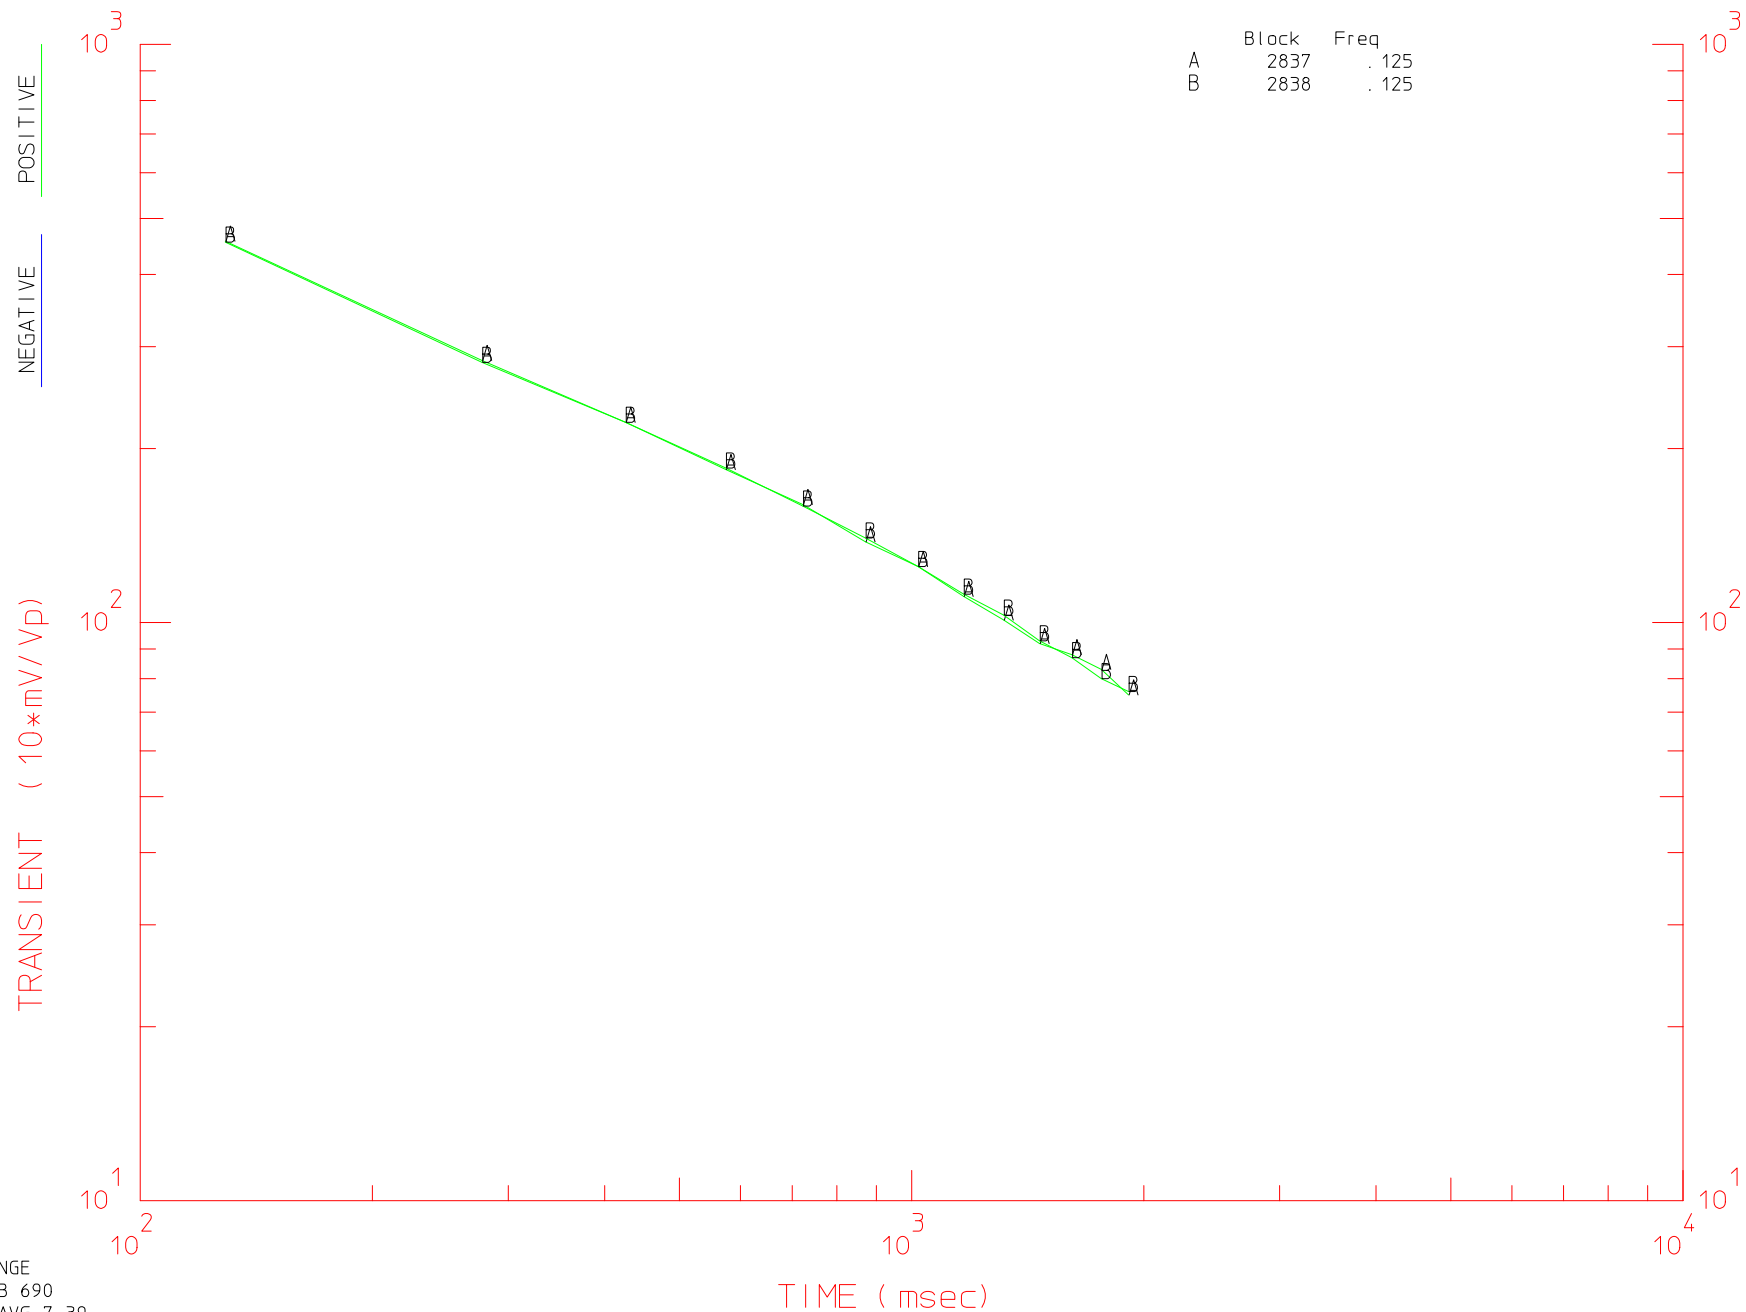


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5861. Stn= -2.

	Block	Freq
C	2837	.125
D	2838	.125

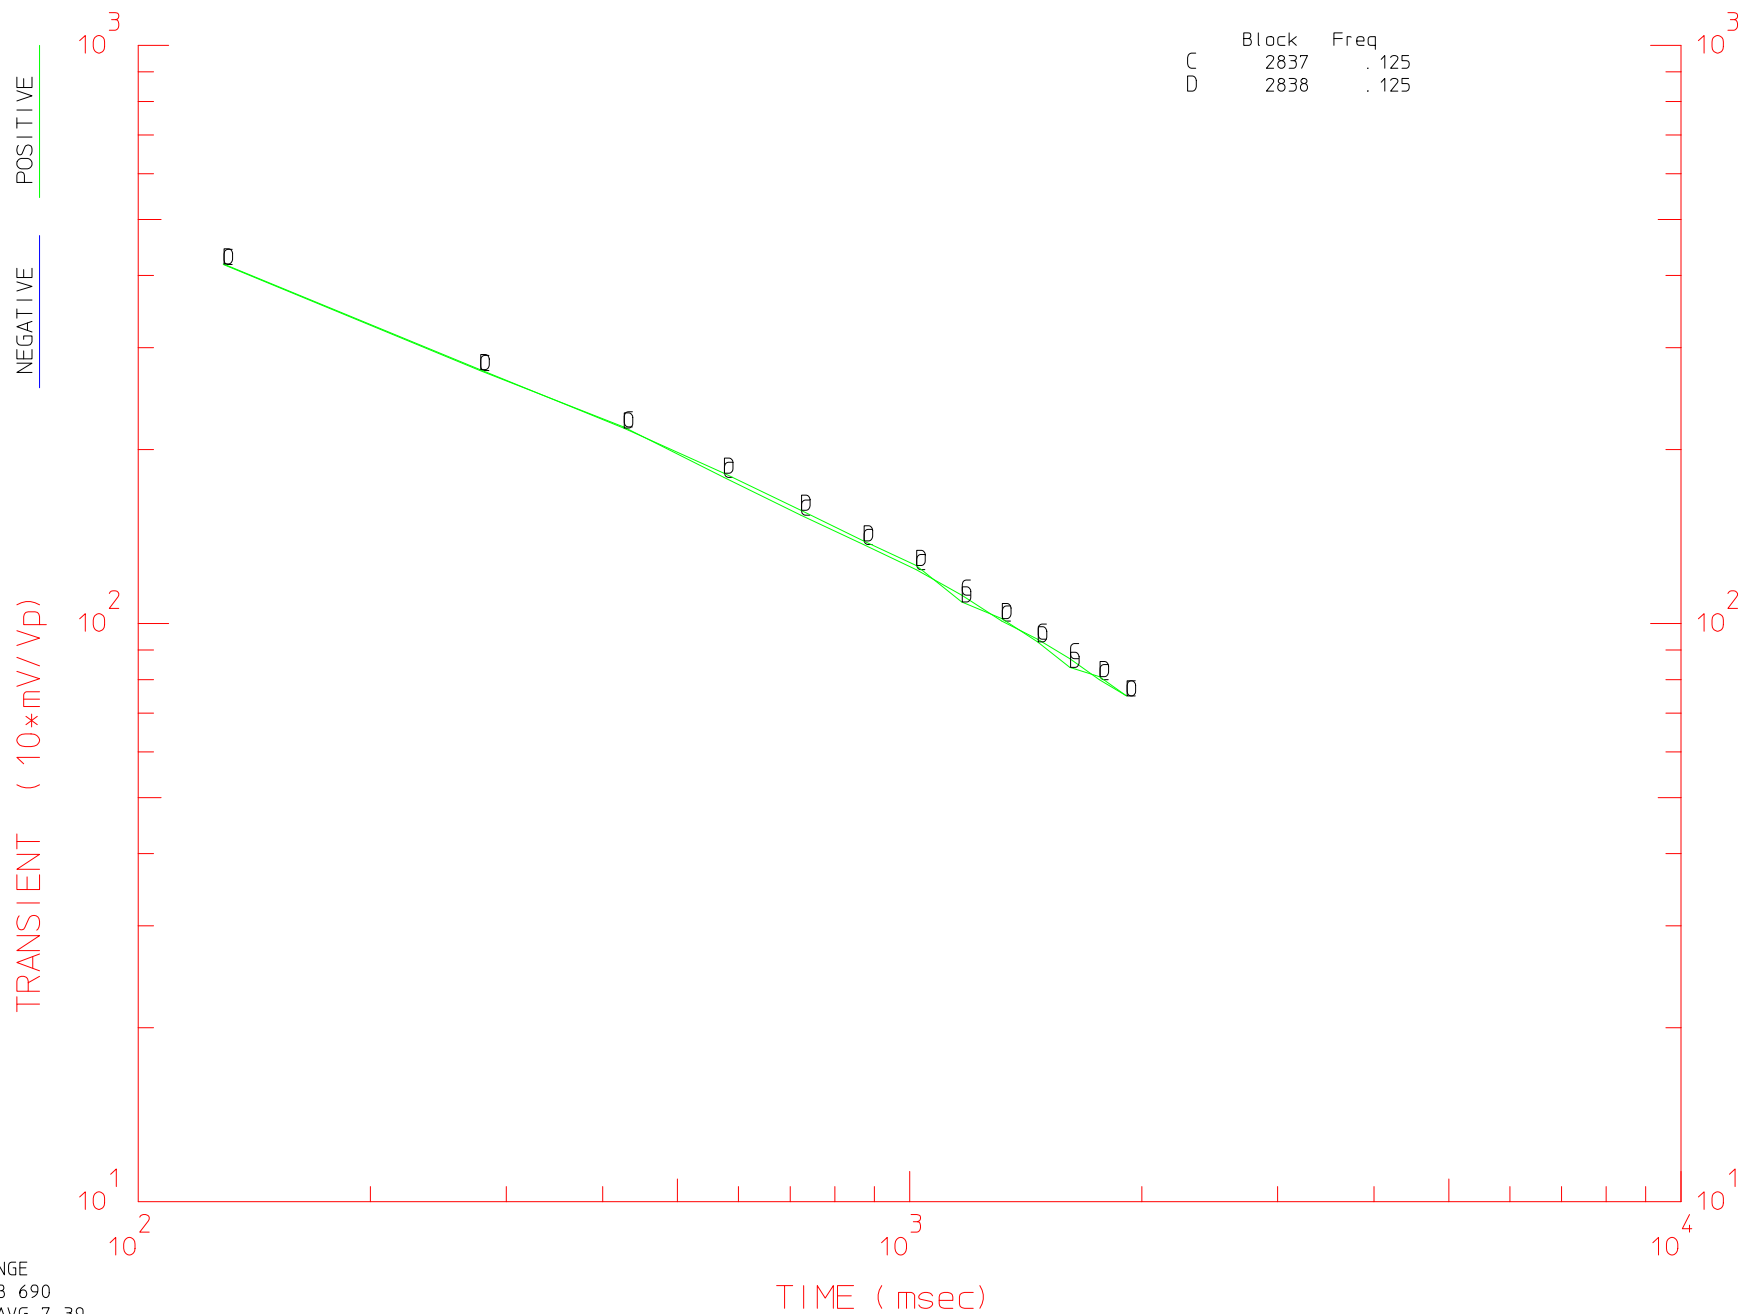

Mable Flats Grid5


Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5836. Stn= -3.

	Block	Freq
E	2837	.125
F	2838	.125

POSITIVE
NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

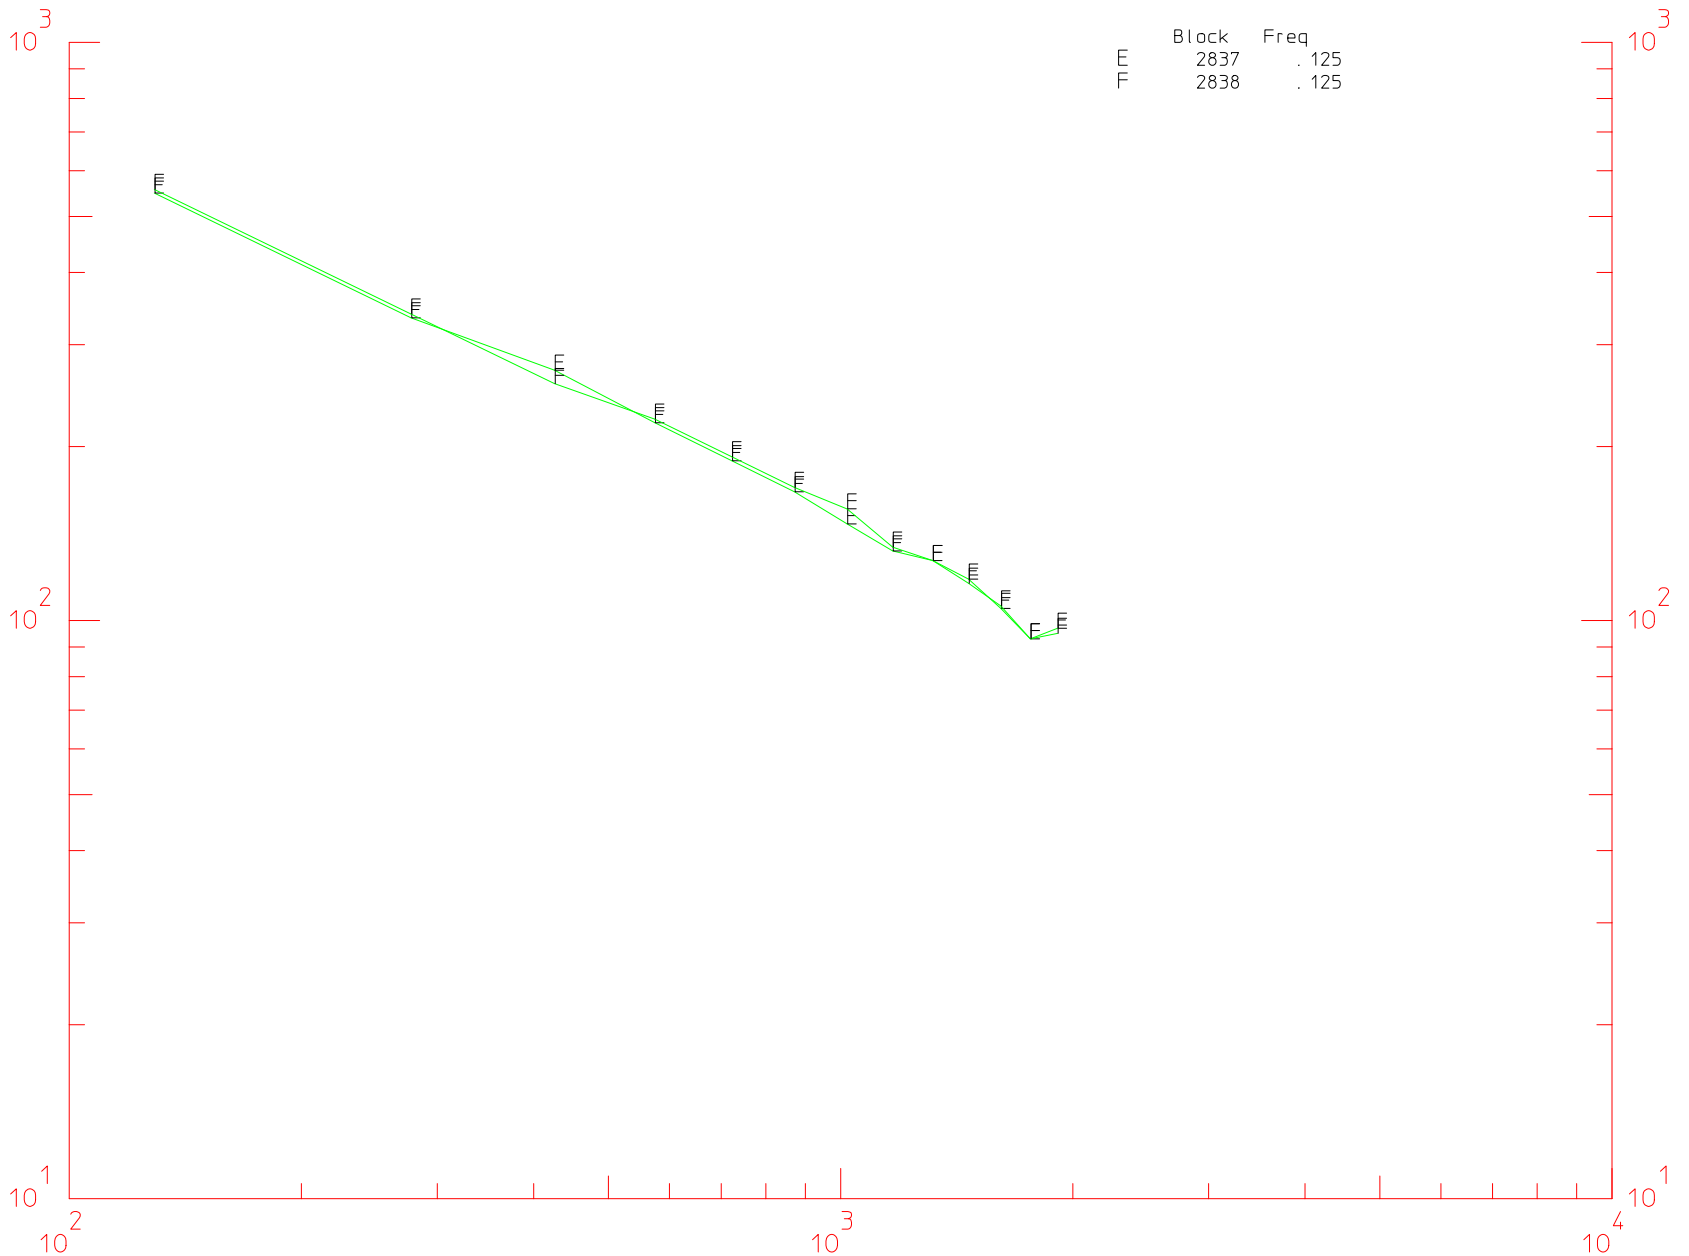

Mable Flats Grid5


Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5811. Stn= -4.

	Block	Freq
G	2837	.125
H	2838	.125

POSITIVE
NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

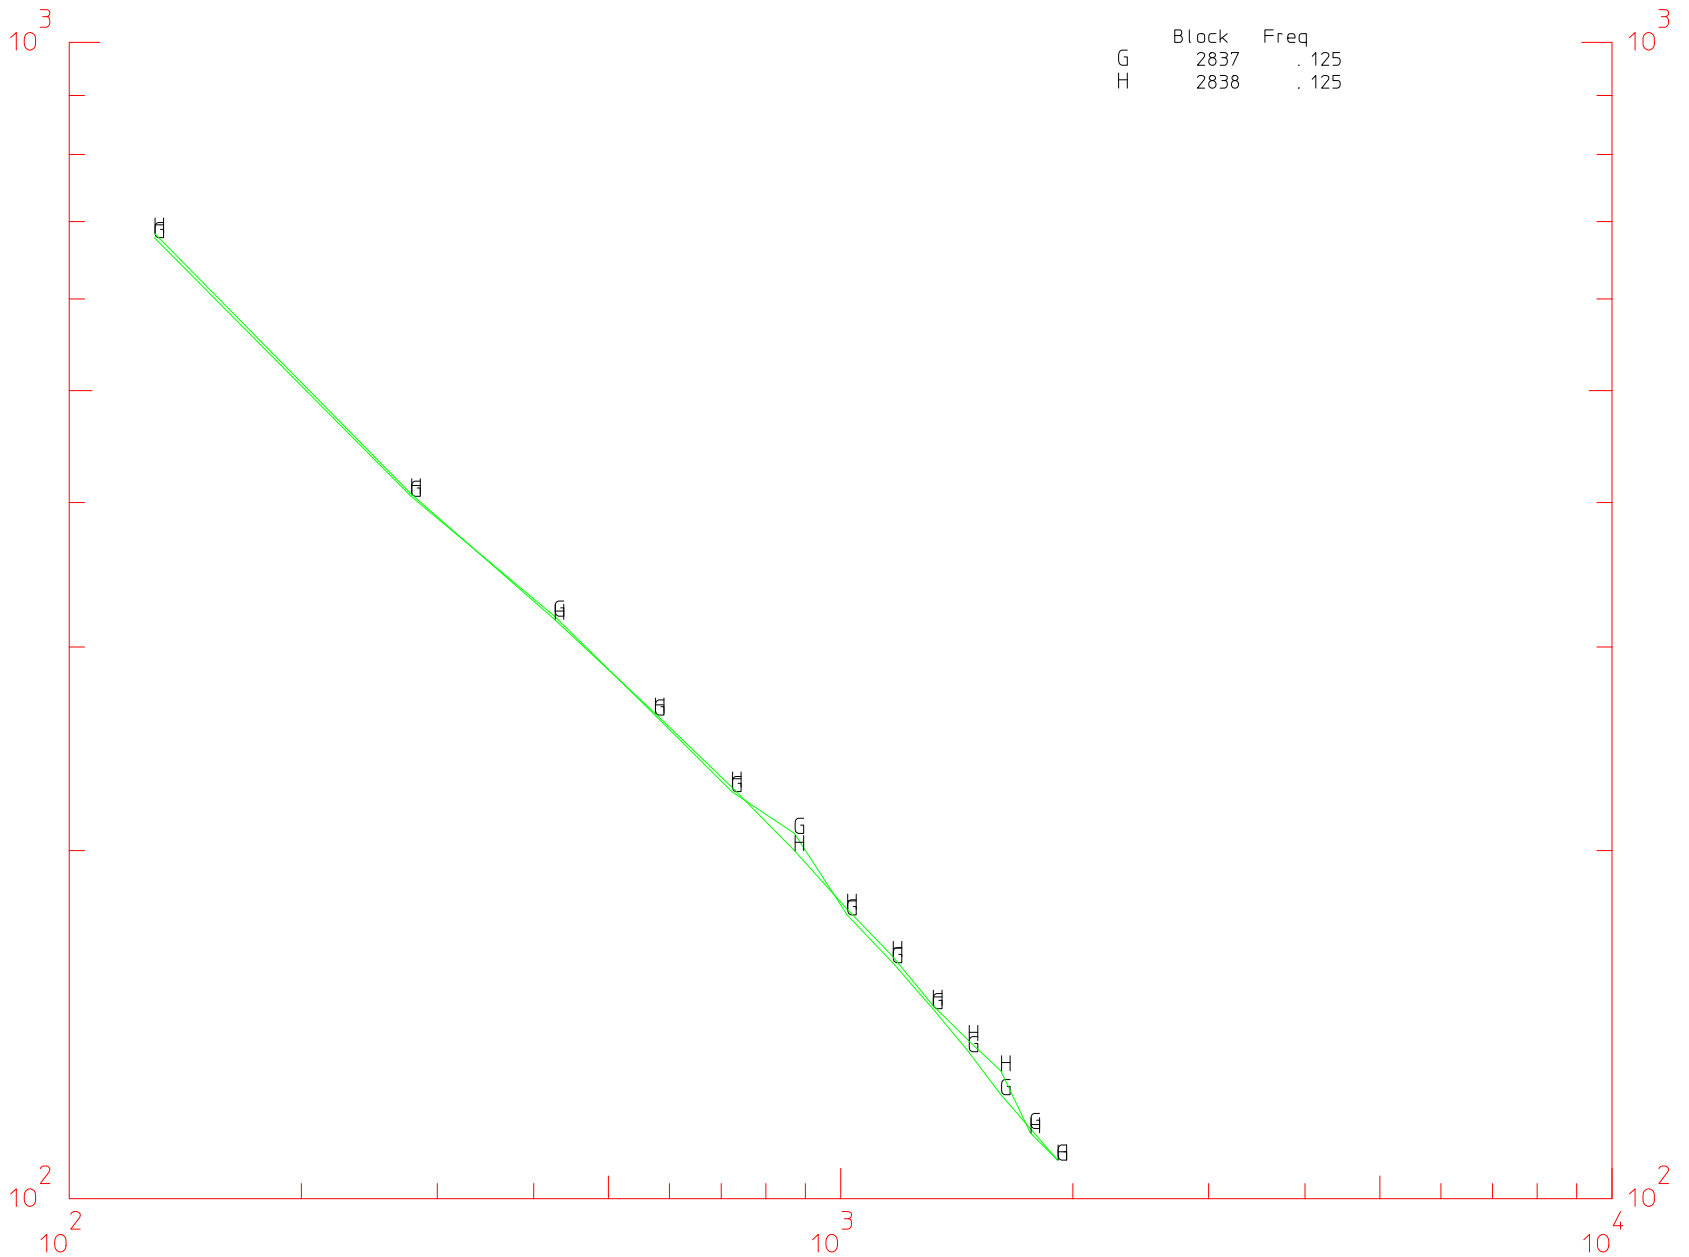


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5986. Stn= -1.

	Block	Freq
I	2839	.125
J	2840	.125

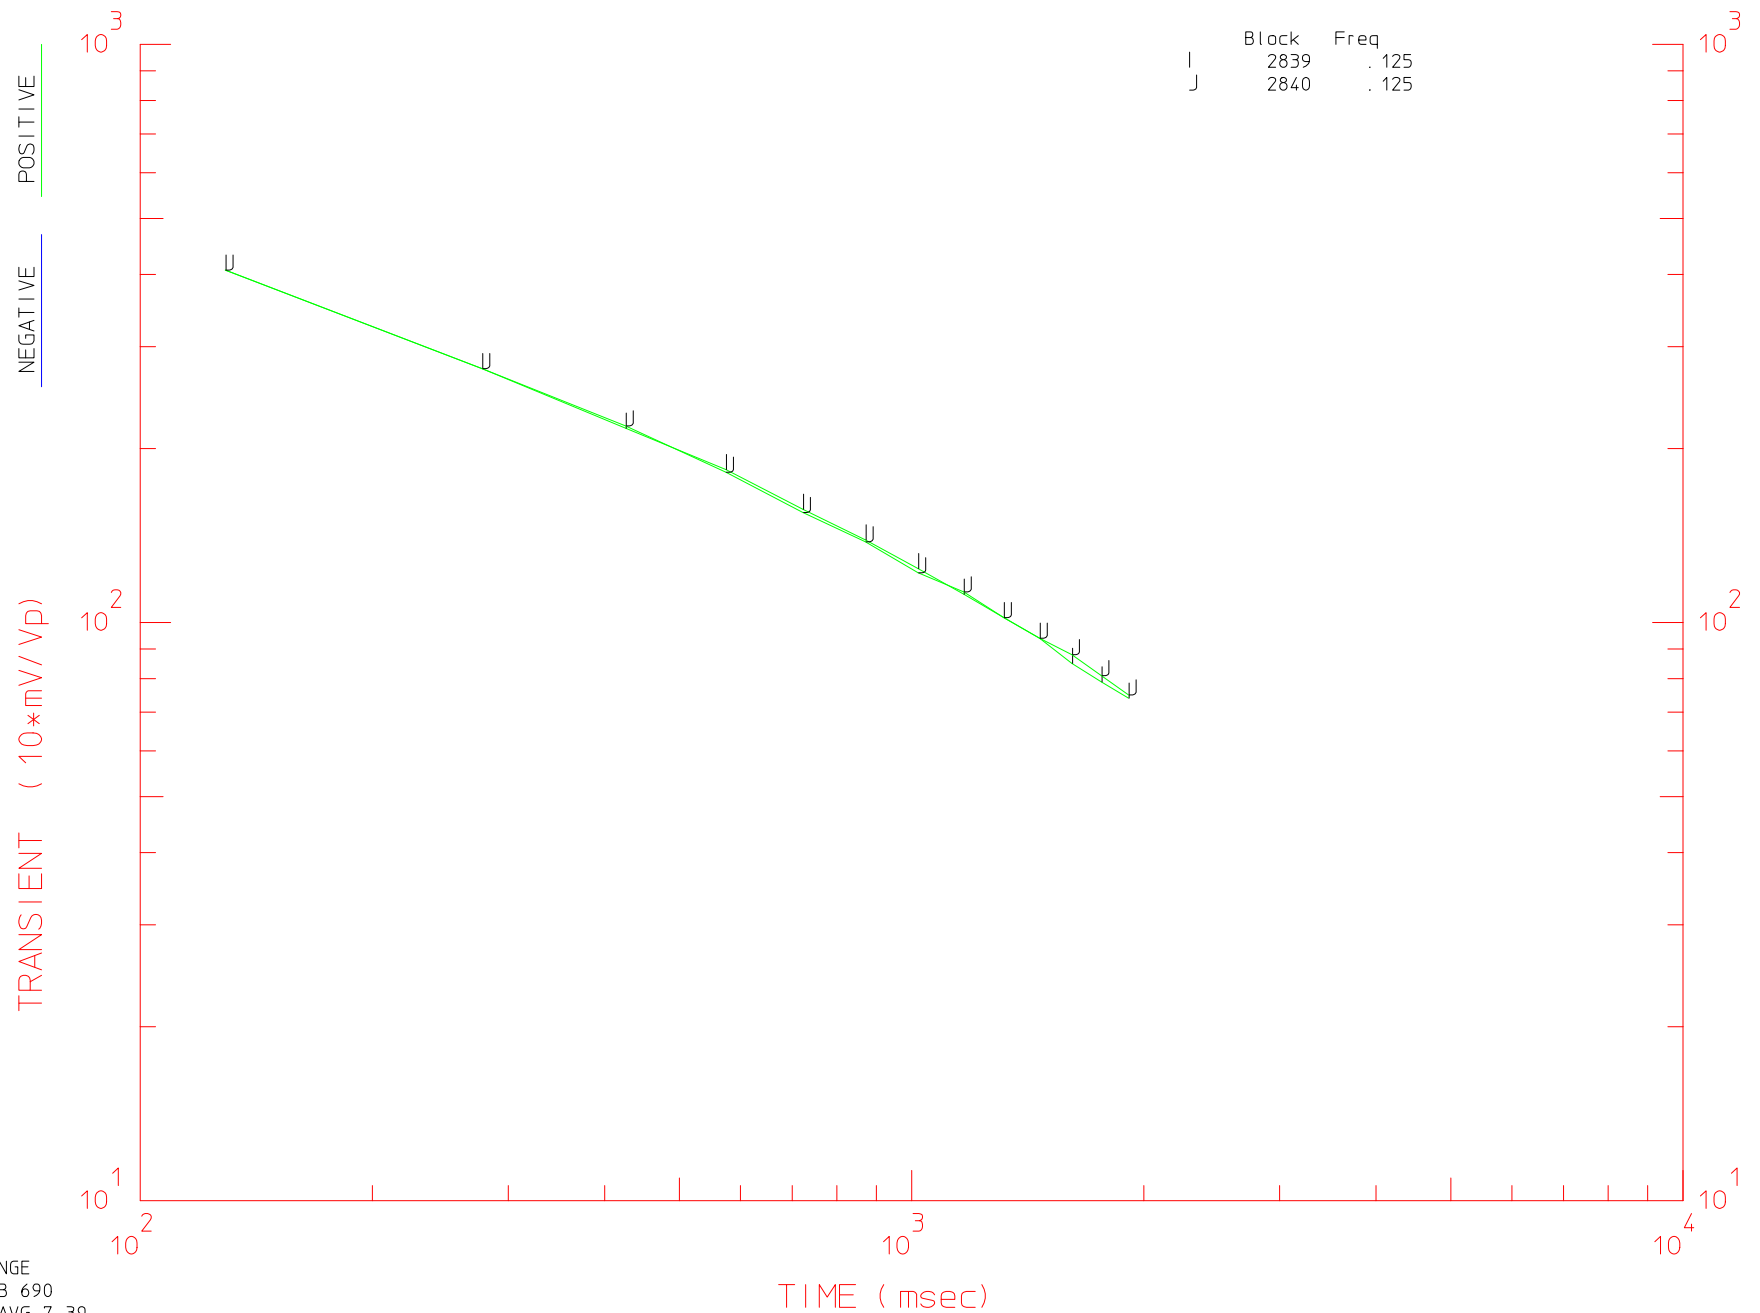


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5961. Stn= -2.


	Block	Freq
K	2839	.125
L	2840	.125

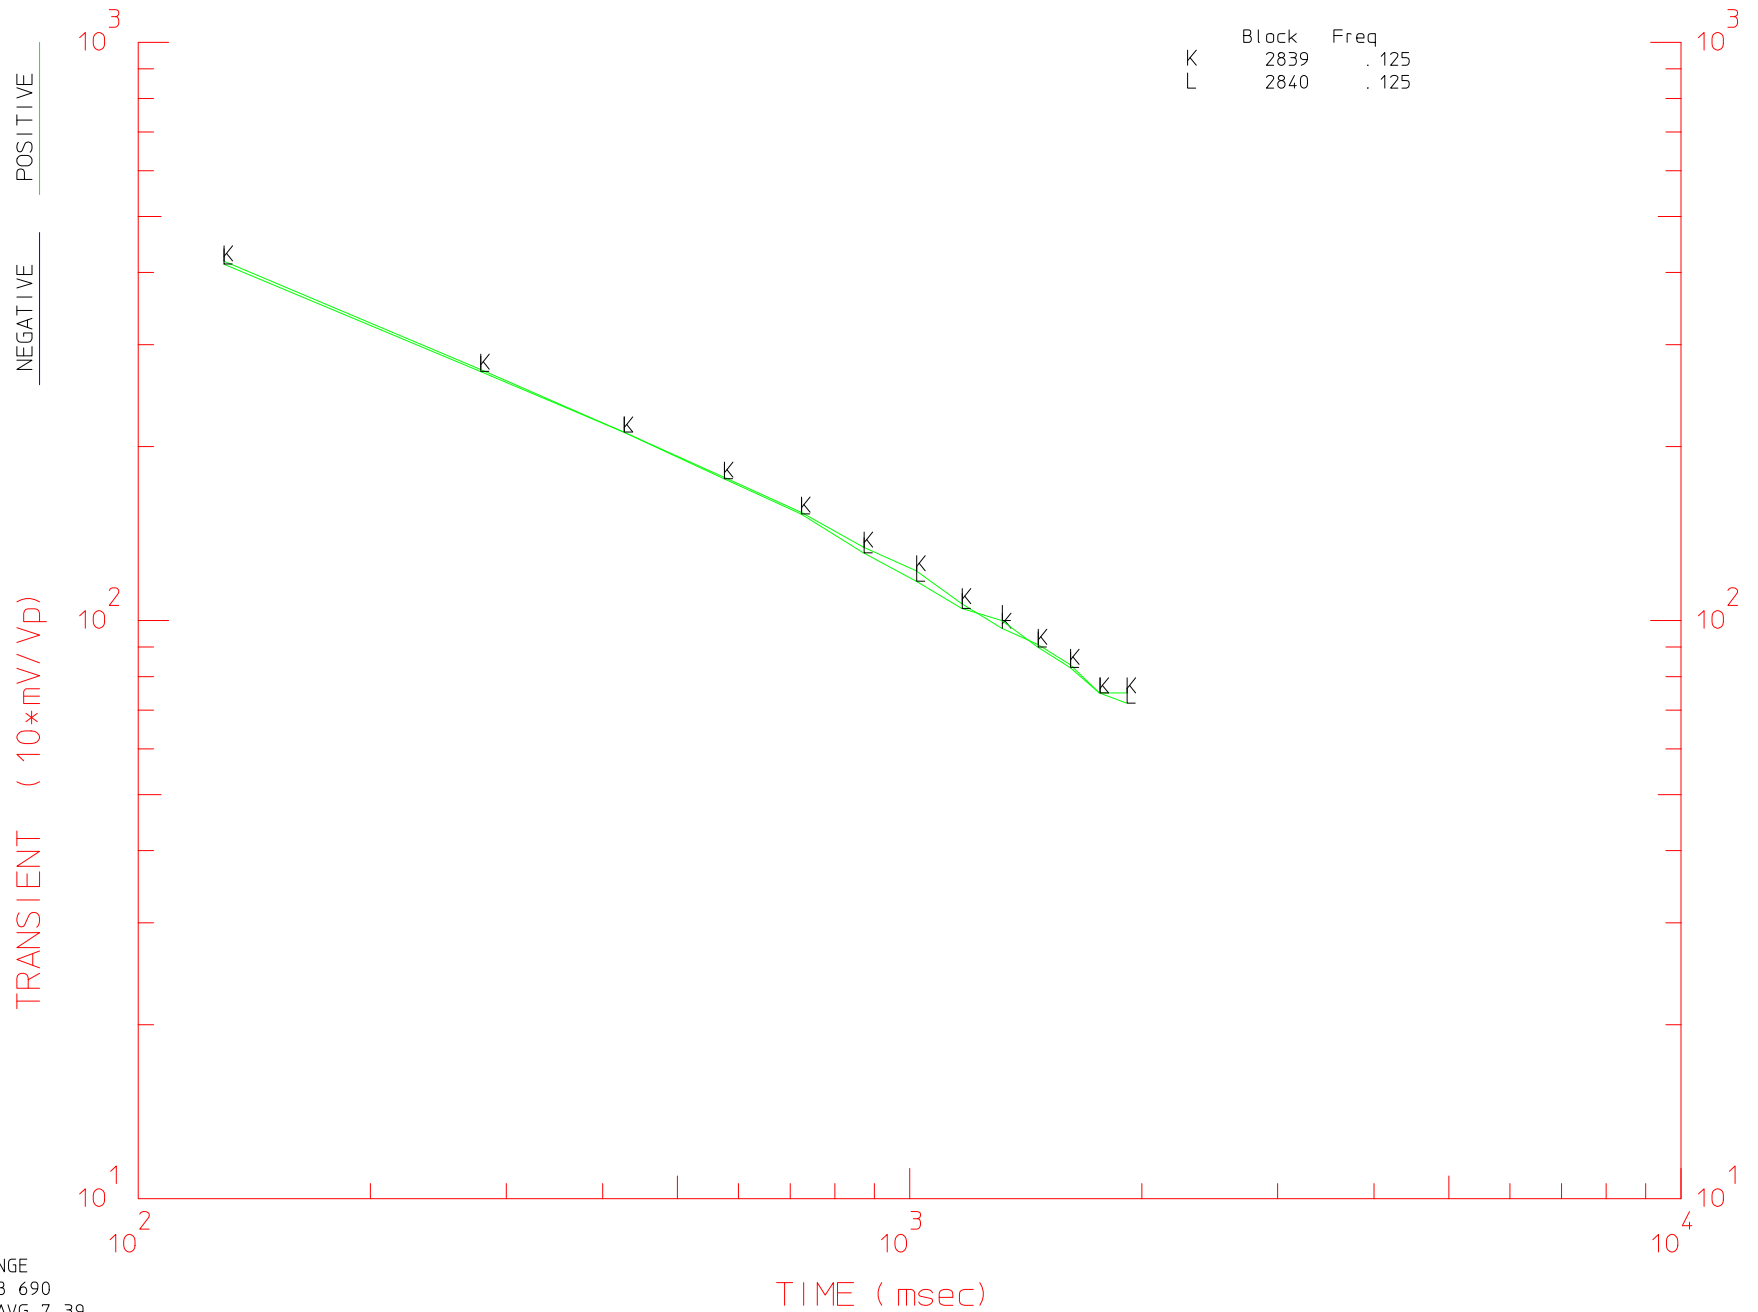

Mable Flats Grid5


Line= 5

TxLen= 6994. Line= 5936. Stn= -3.

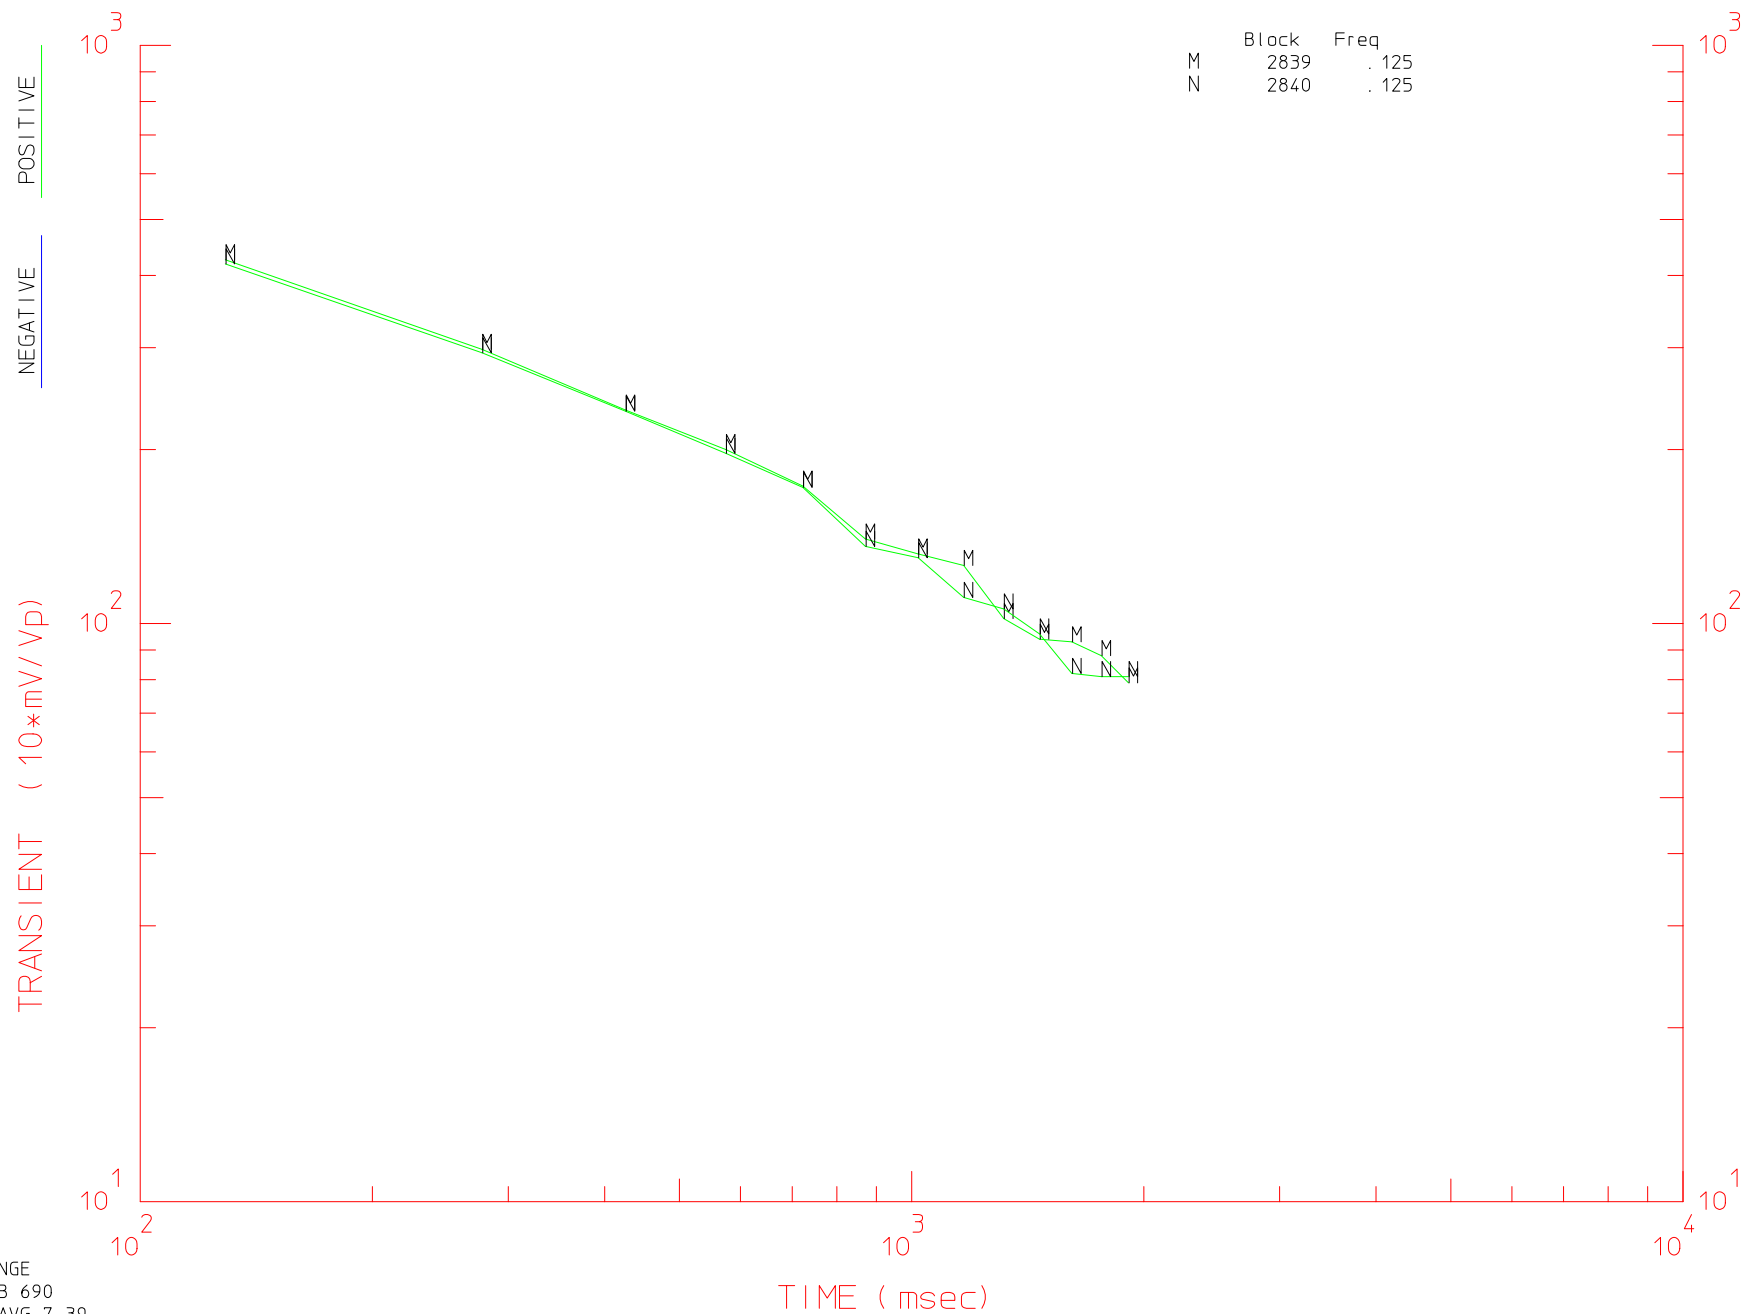

TxLen= 6994. Line= 5911. Stn= -4.

	Block	Freq
O	2839	.125
P	2840	.125

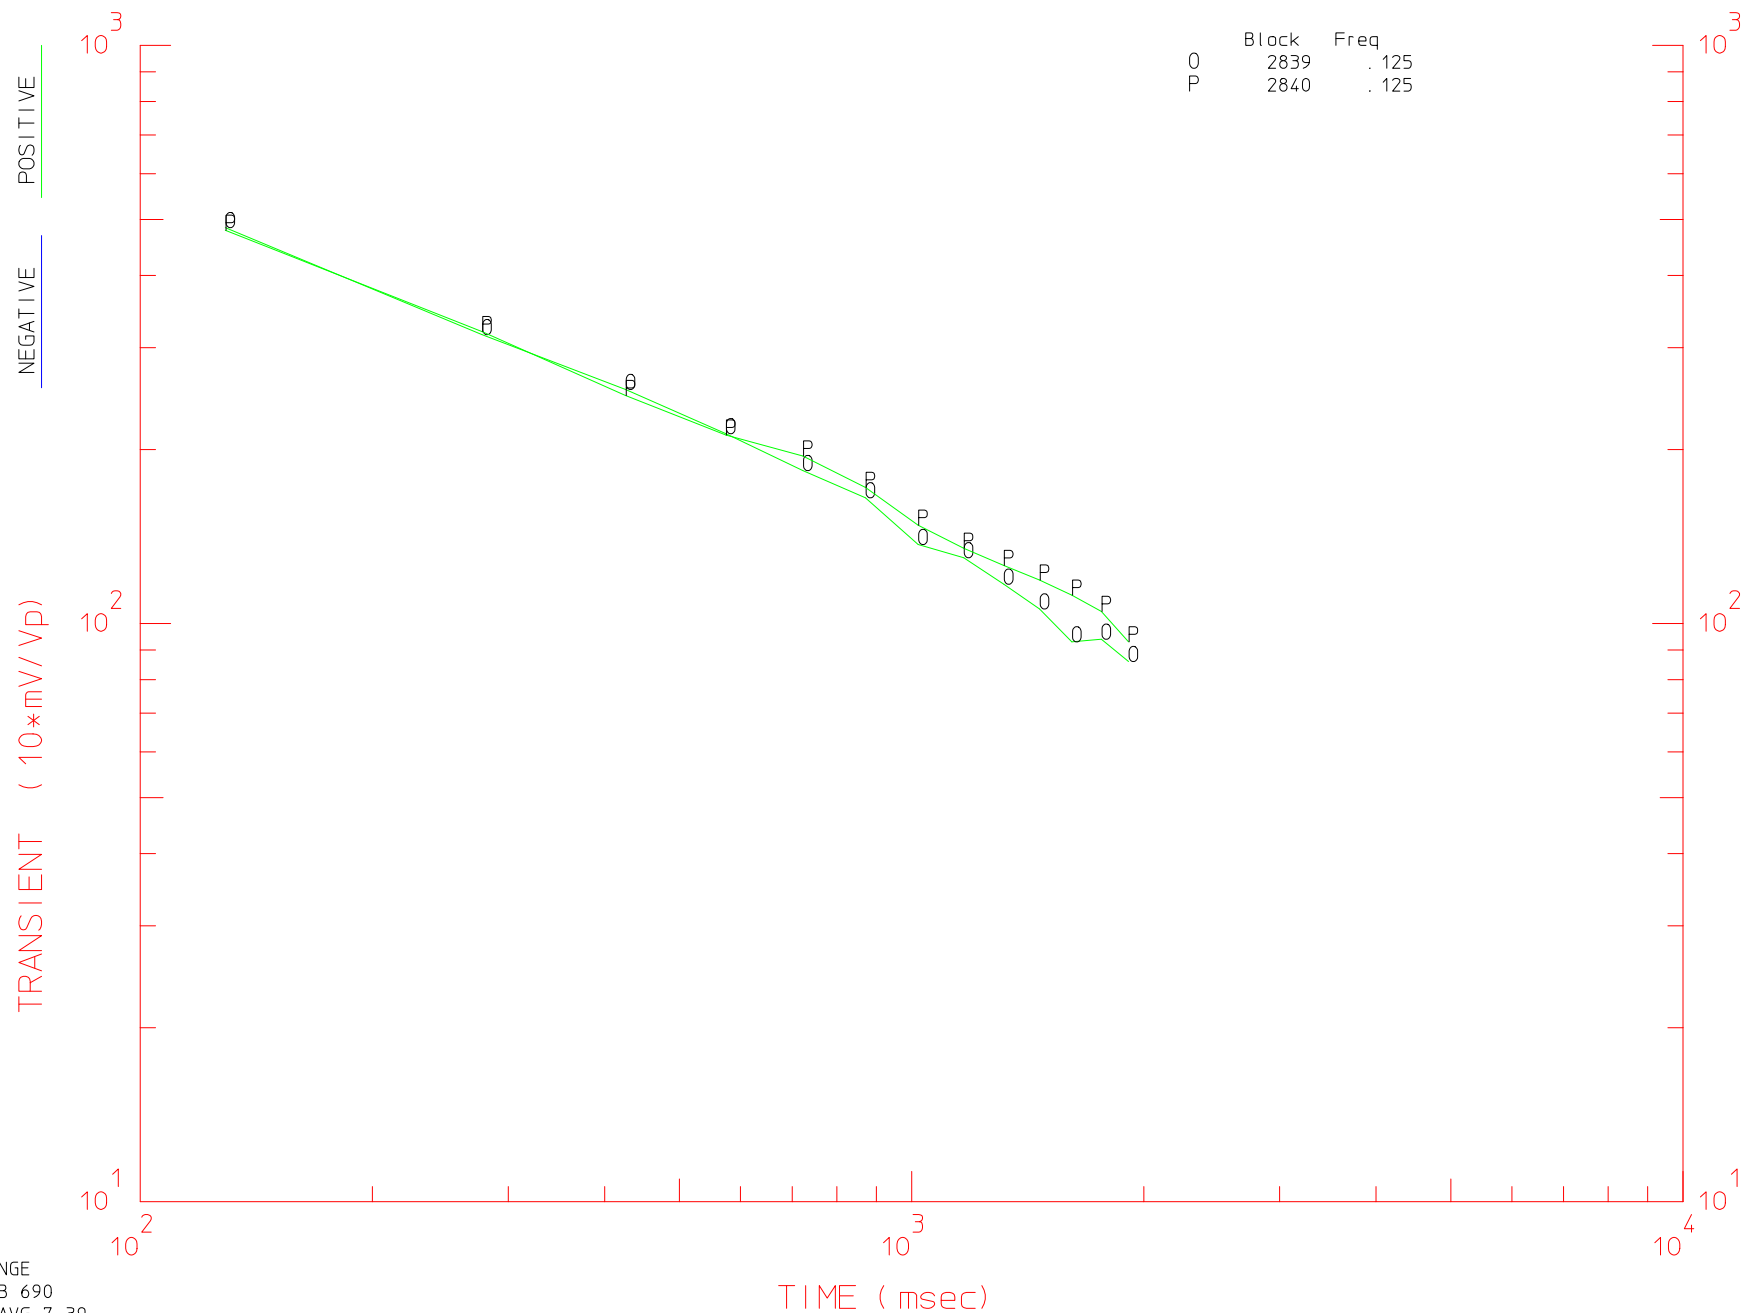


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6086. Stn= -1.


	Block	Freq
Q	2841	.125
R	2842	.125

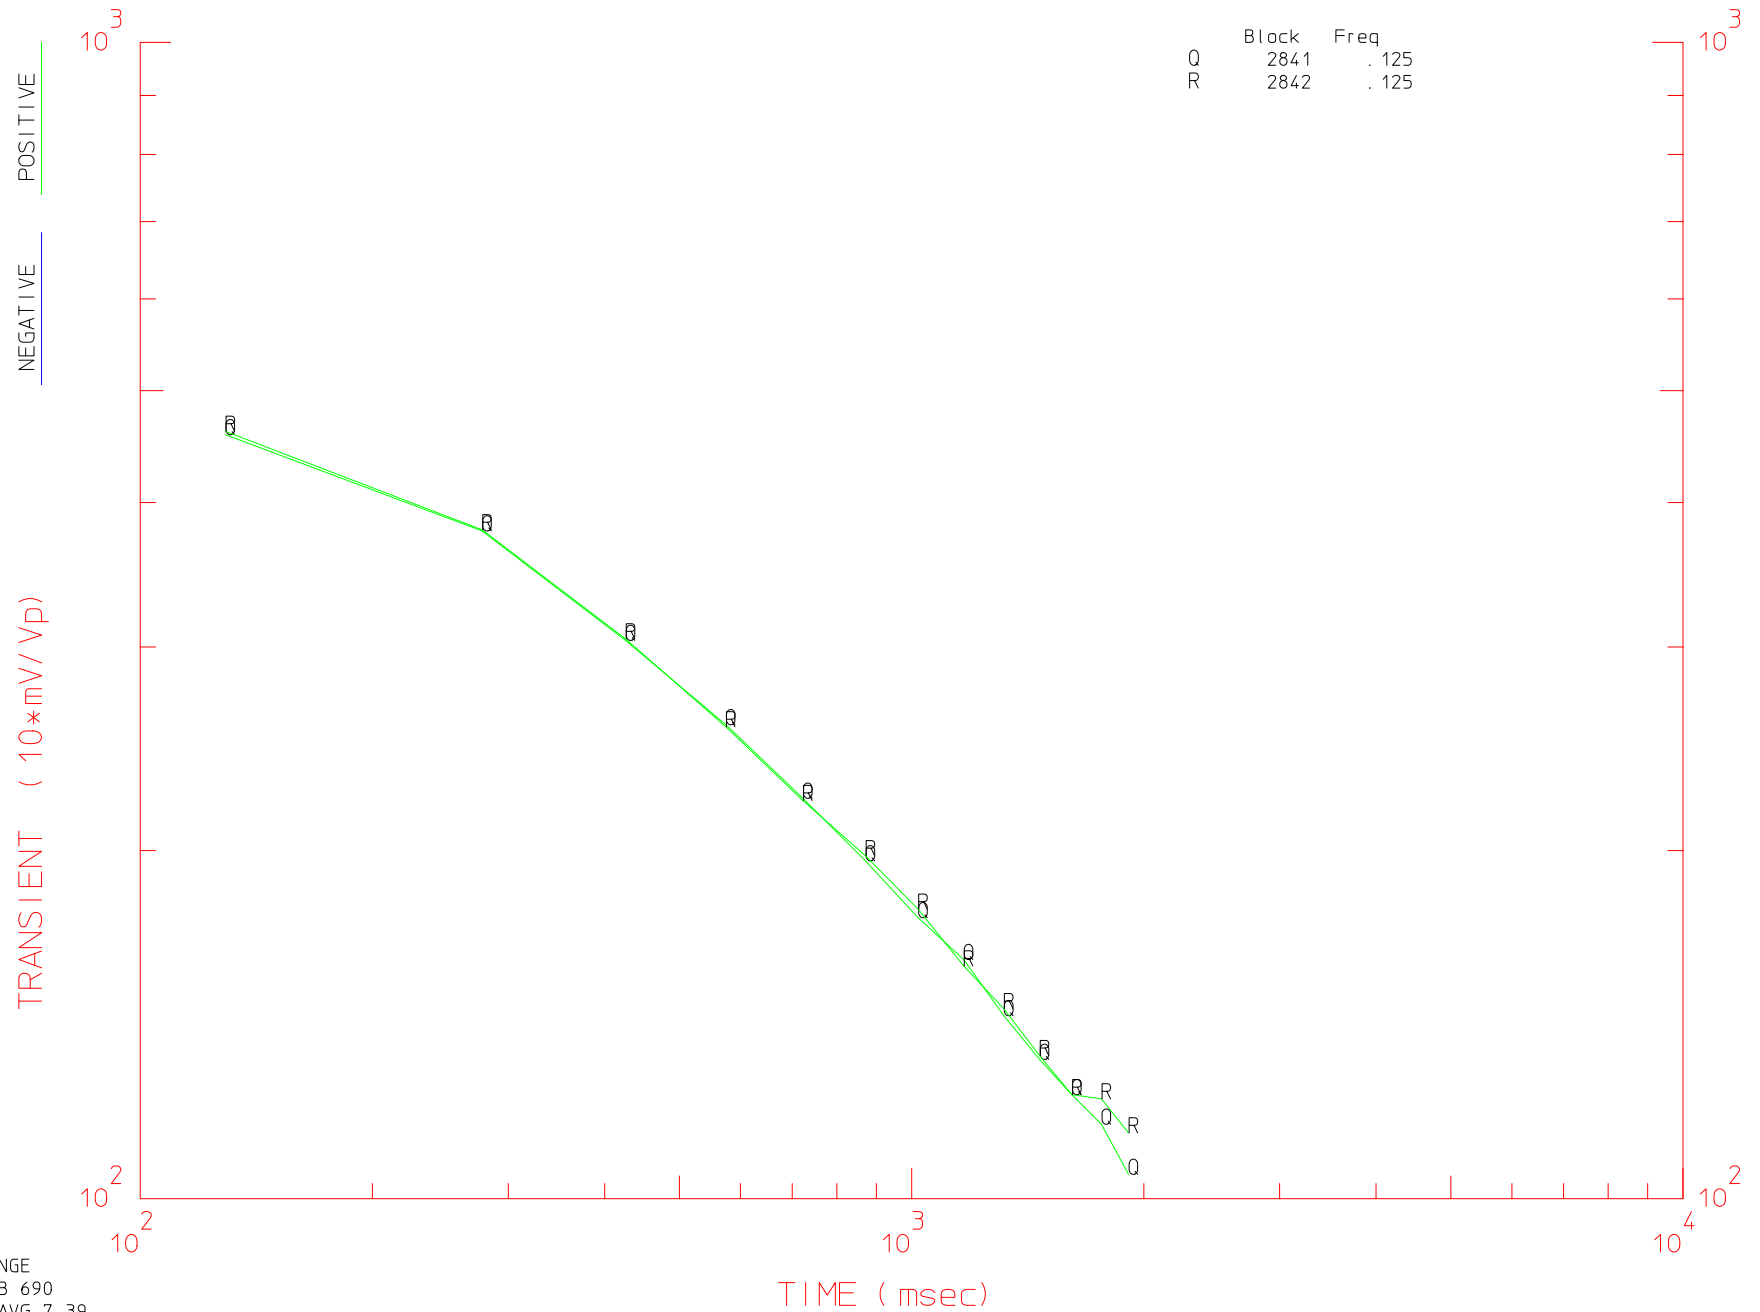

Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6061. Stn= -2.

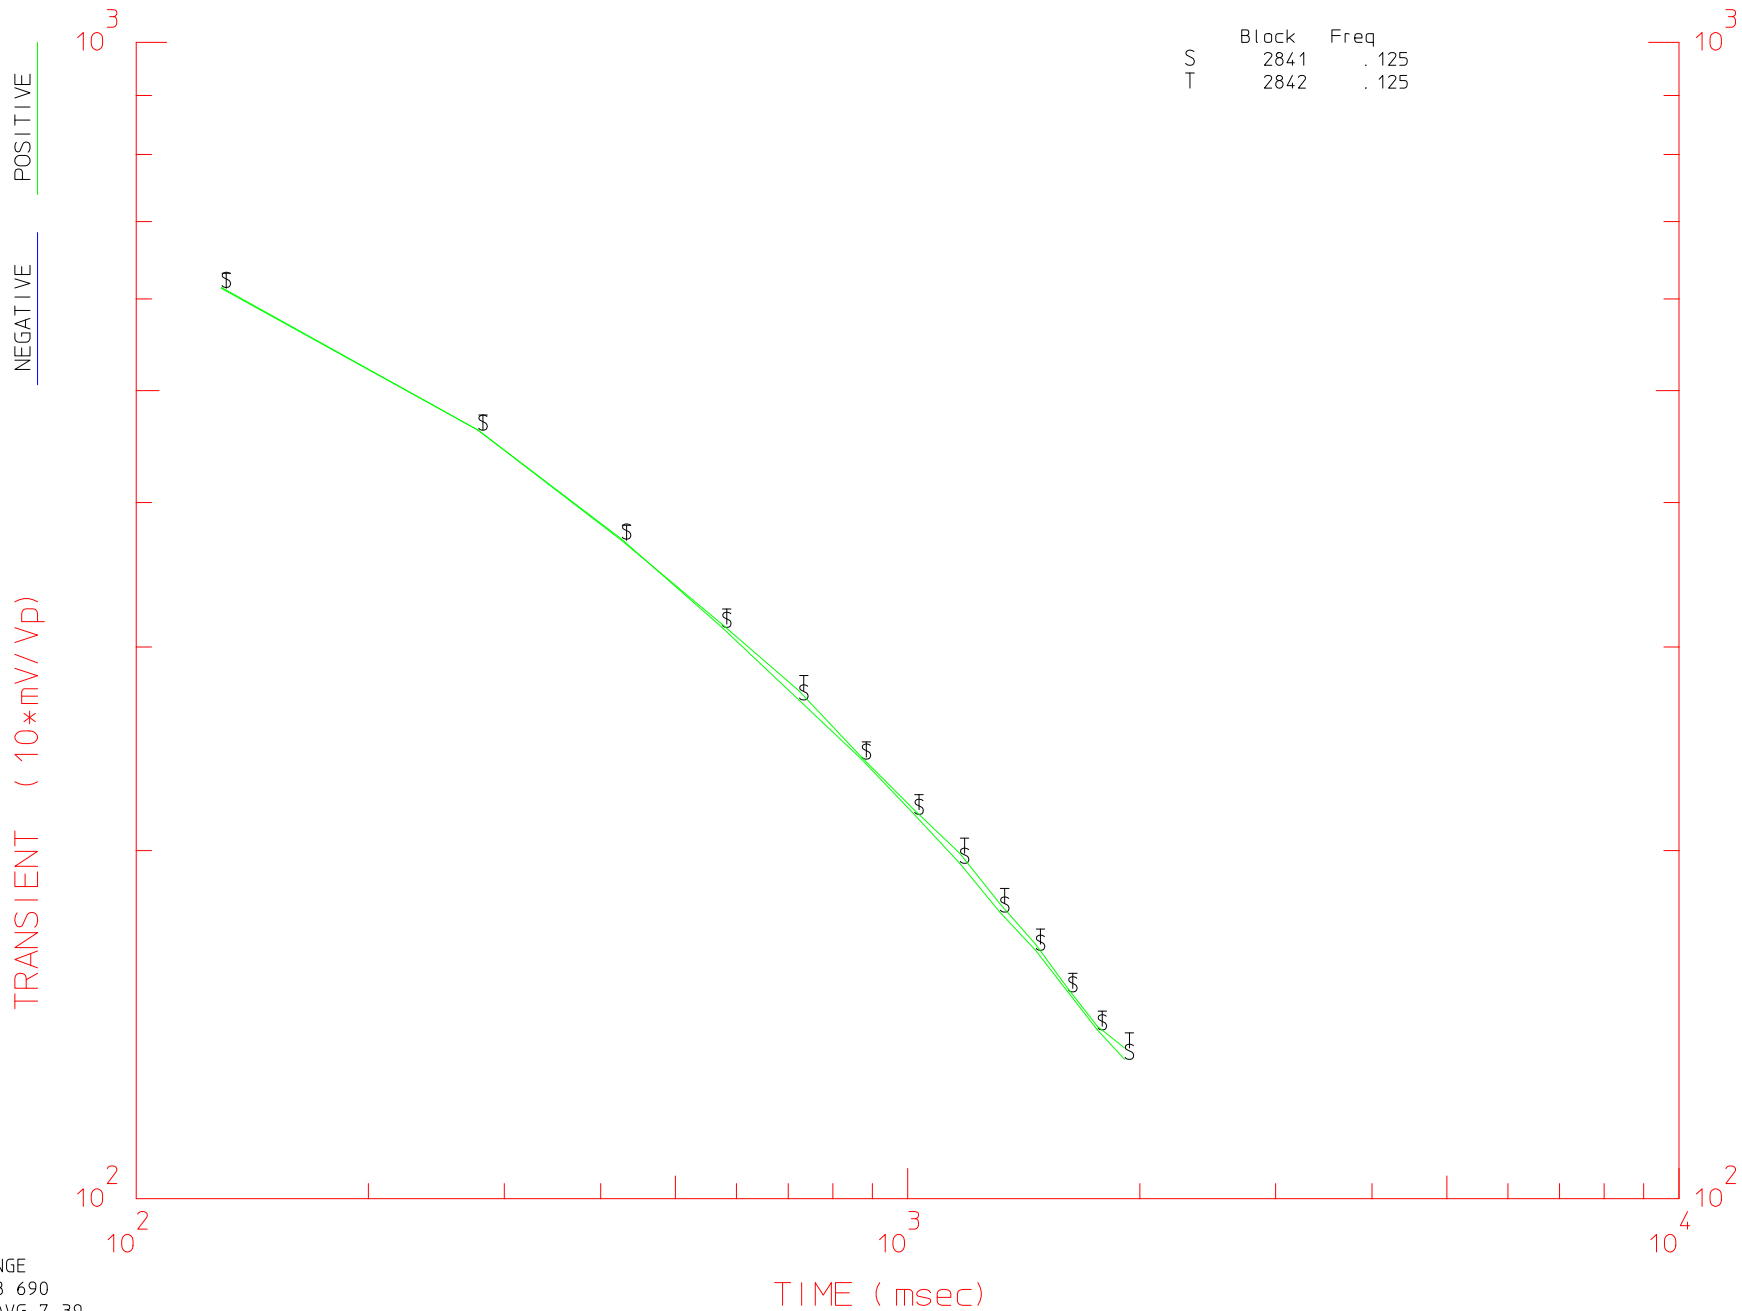

Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6036. Stn= -3.

	Block	Freq
U	2841	.125
V	2842	.125

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

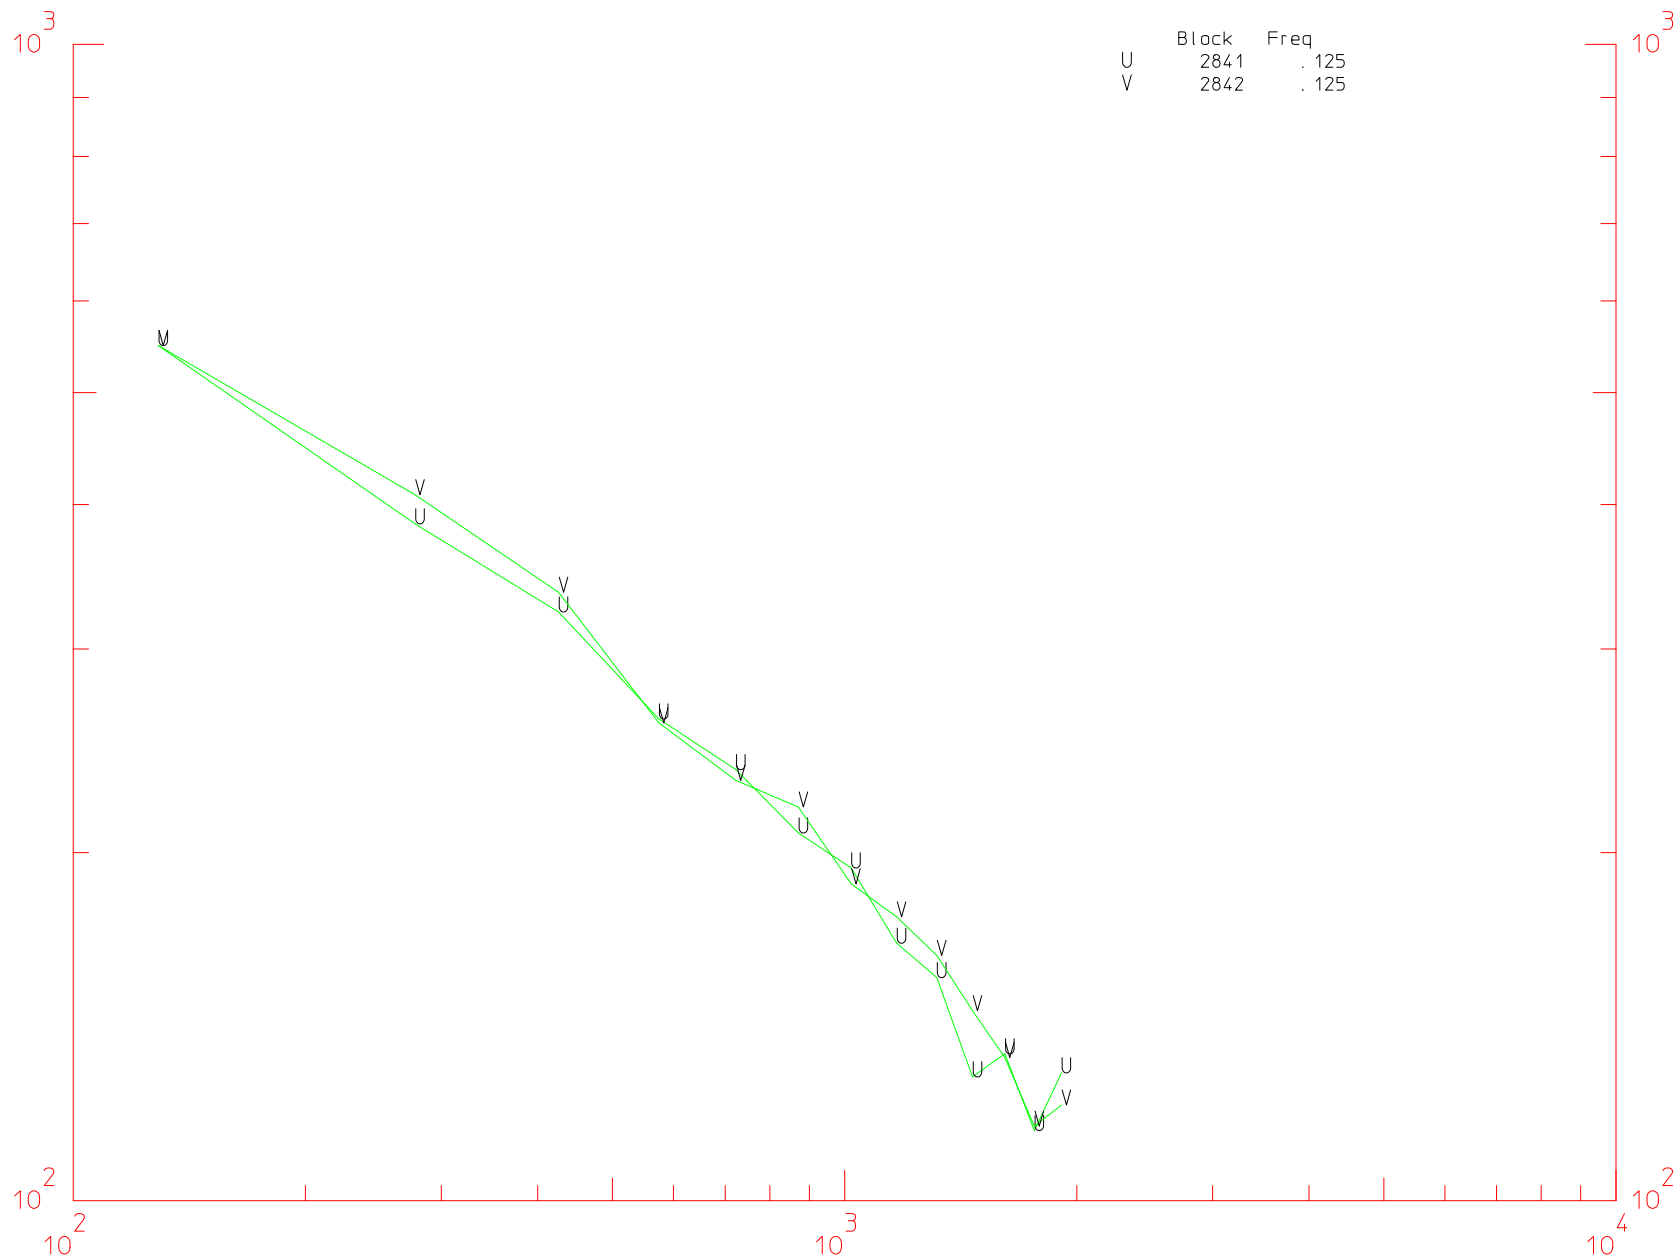

Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6011. Stn= -4.

	Block	Freq
W	2841	.125
X	2842	.125

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

10³

10²

10¹

TIME (msec)

10³

10²

10¹

10⁰

10⁻¹

10⁻²

10⁻³

10⁻⁴

10⁻⁵

10⁻⁶

10⁻⁷

10⁻⁸

10⁻⁹

10⁻¹⁰

10⁻¹¹

10⁻¹²

10⁻¹³

10⁻¹⁴

10⁻¹⁵

10⁻¹⁶

10⁻¹⁷

10⁻¹⁸

10⁻¹⁹

10⁻²⁰

10⁻²¹

10⁻²²

10⁻²³

10⁻²⁴

10⁻²⁵

10⁻²⁶

10⁻²⁷

10⁻²⁸

10⁻²⁹

10⁻³⁰

10⁻³¹

10⁻³²

10⁻³³

10⁻³⁴

10⁻³⁵

10⁻³⁶

10⁻³⁷

10⁻³⁸

10⁻³⁹

10⁻⁴⁰

10⁻⁴¹

10⁻⁴²

10⁻⁴³

10⁻⁴⁴

10⁻⁴⁵

10⁻⁴⁶

10⁻⁴⁷

10⁻⁴⁸

10⁻⁴⁹

10⁻⁵⁰

10⁻⁵¹

10⁻⁵²

10⁻⁵³

10⁻⁵⁴

10⁻⁵⁵

10⁻⁵⁶

10⁻⁵⁷

10⁻⁵⁸

10⁻⁵⁹

10⁻⁶⁰

10⁻⁶¹

10⁻⁶²

10⁻⁶³

10⁻⁶⁴

10⁻⁶⁵

10⁻⁶⁶

10⁻⁶⁷

10⁻⁶⁸

10⁻⁶⁹

10⁻⁷⁰

10⁻⁷¹

10⁻⁷²

10⁻⁷³

10⁻⁷⁴

10⁻⁷⁵

10⁻⁷⁶

10⁻⁷⁷

10⁻⁷⁸

10⁻⁷⁹

10⁻⁸⁰

10⁻⁸¹

10⁻⁸²

10⁻⁸³

10⁻⁸⁴

10⁻⁸⁵

10⁻⁸⁶

10⁻⁸⁷

10⁻⁸⁸

10⁻⁸⁹

10⁻⁹⁰

10⁻⁹¹

10⁻⁹²

10⁻⁹³

10⁻⁹⁴

10⁻⁹⁵

10⁻⁹⁶

10⁻⁹⁷

10⁻⁹⁸

10⁻⁹⁹

10⁻¹⁰⁰

10⁻¹⁰¹

10⁻¹⁰²

10⁻¹⁰³

10⁻¹⁰⁴

10⁻¹⁰⁵

10⁻¹⁰⁶

10⁻¹⁰⁷

10⁻¹⁰⁸

10⁻¹⁰⁹

10⁻¹¹⁰

10⁻¹¹¹

10⁻¹¹²

10⁻¹¹³

10⁻¹¹⁴

10⁻¹¹⁵

10⁻¹¹⁶

10⁻¹¹⁷

10⁻¹¹⁸

10⁻¹¹⁹

10⁻¹²⁰

10⁻¹²¹

10⁻¹²²

10⁻¹²³

10⁻¹²⁴

10⁻¹²⁵

10⁻¹²⁶

10⁻¹²⁷

10⁻¹²⁸

10⁻¹²⁹

10⁻¹³⁰

10⁻¹³¹

10⁻¹³²

10⁻¹³³

10⁻¹³⁴

10⁻¹³⁵

10⁻¹³⁶

10⁻¹³⁷

10⁻¹³⁸

10⁻¹³⁹

10⁻¹⁴⁰

10⁻¹⁴¹

10⁻¹⁴²

10⁻¹⁴³

10⁻¹⁴⁴

10⁻¹⁴⁵

10⁻¹⁴⁶

10⁻¹⁴⁷

10⁻¹⁴⁸

10⁻¹⁴⁹

10⁻¹⁵⁰

10⁻¹⁵¹

10⁻¹⁵²

10⁻¹⁵³

10⁻¹⁵⁴

10⁻¹⁵⁵

10⁻¹⁵⁶

10⁻¹⁵⁷

10⁻¹⁵⁸

10⁻¹⁵⁹

10⁻¹⁶⁰

10⁻¹⁶¹

10⁻¹⁶²

10⁻¹⁶³

10⁻¹⁶⁴

10⁻¹⁶⁵

10⁻¹⁶⁶

10⁻¹⁶⁷

10⁻¹⁶⁸

10⁻¹⁶⁹

10⁻¹⁷⁰

10⁻¹⁷¹

10⁻¹⁷²

10⁻¹⁷³

10⁻¹⁷⁴

10⁻¹⁷⁵

10⁻¹⁷⁶

10⁻¹⁷⁷

10⁻¹⁷⁸

10⁻¹⁷⁹

10⁻¹⁸⁰

10⁻¹⁸¹

10⁻¹⁸²

10⁻¹⁸³

10⁻¹⁸⁴

10⁻¹⁸⁵

10⁻¹⁸⁶

10⁻¹⁸⁷

10⁻¹⁸⁸

10⁻¹⁸⁹

10⁻¹⁹⁰

10⁻¹⁹¹

10⁻¹⁹²

10⁻¹⁹³

10⁻¹⁹⁴

10⁻¹⁹⁵

10⁻¹⁹⁶

10⁻¹⁹⁷

10⁻¹⁹⁸

10⁻¹⁹⁹

10⁻²⁰⁰

10⁻²⁰¹

10⁻²⁰²

10⁻²⁰³

10⁻²⁰⁴

10⁻²⁰⁵

10⁻²⁰⁶

10⁻²⁰⁷

10⁻²⁰⁸

10⁻²⁰⁹

10⁻²¹⁰

10⁻²¹¹

10⁻²¹²

10⁻²¹³

10⁻²¹⁴

10⁻²¹⁵

10⁻²¹⁶

10⁻²¹⁷

10⁻²¹⁸

10⁻²¹⁹

10⁻²²⁰

10⁻²²¹

10⁻²²²

10⁻²²³

10⁻²²⁴

10⁻²²⁵

10⁻²²⁶

10⁻²²⁷

10⁻²²⁸

10⁻²²⁹

10⁻²³⁰

10⁻²³¹

10⁻²³²

10⁻²³³

10⁻²³⁴

10⁻²³⁵

10⁻²³⁶

10⁻²³⁷

10⁻²³⁸

10⁻²³⁹

10⁻²⁴⁰

10⁻²⁴¹

10⁻²⁴²

10⁻²⁴³

10⁻²⁴⁴

10⁻²⁴⁵

10⁻²⁴⁶

10⁻²⁴⁷

10⁻²⁴⁸

10⁻²⁴⁹

10⁻²⁵⁰

10⁻²⁵¹

10⁻²⁵²

10⁻²⁵³

10⁻²⁵⁴

10⁻²⁵⁵

10⁻²⁵⁶

10⁻²⁵⁷

10⁻²⁵⁸

10⁻²⁵⁹

10⁻²⁶⁰

10⁻²⁶¹

10⁻²⁶²

10⁻²⁶³

10⁻²⁶⁴

10⁻²⁶⁵

10⁻²⁶⁶

10⁻²⁶⁷

10⁻²⁶⁸

10⁻²⁶⁹

10⁻²⁷⁰

10⁻²⁷¹

10⁻²⁷²

10⁻²⁷³

10⁻²⁷⁴

10⁻²⁷⁵

10⁻²⁷⁶

10⁻²⁷⁷

10⁻²⁷⁸

10⁻²⁷⁹

10⁻²⁸⁰

10⁻²⁸¹

10⁻²⁸²

10⁻²⁸³

10⁻²⁸⁴

10⁻²⁸⁵

10⁻²⁸⁶

10⁻²⁸⁷

10⁻²⁸⁸

10⁻²⁸⁹

10⁻²⁹⁰

10⁻²⁹¹

10⁻²⁹²

10⁻²⁹³

10⁻²⁹⁴

Mable Flats Grid5


Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6186. Stn= -1.

	Block	Freq
Y	2843	.125
Z	2844	.125

POSITIVE
NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

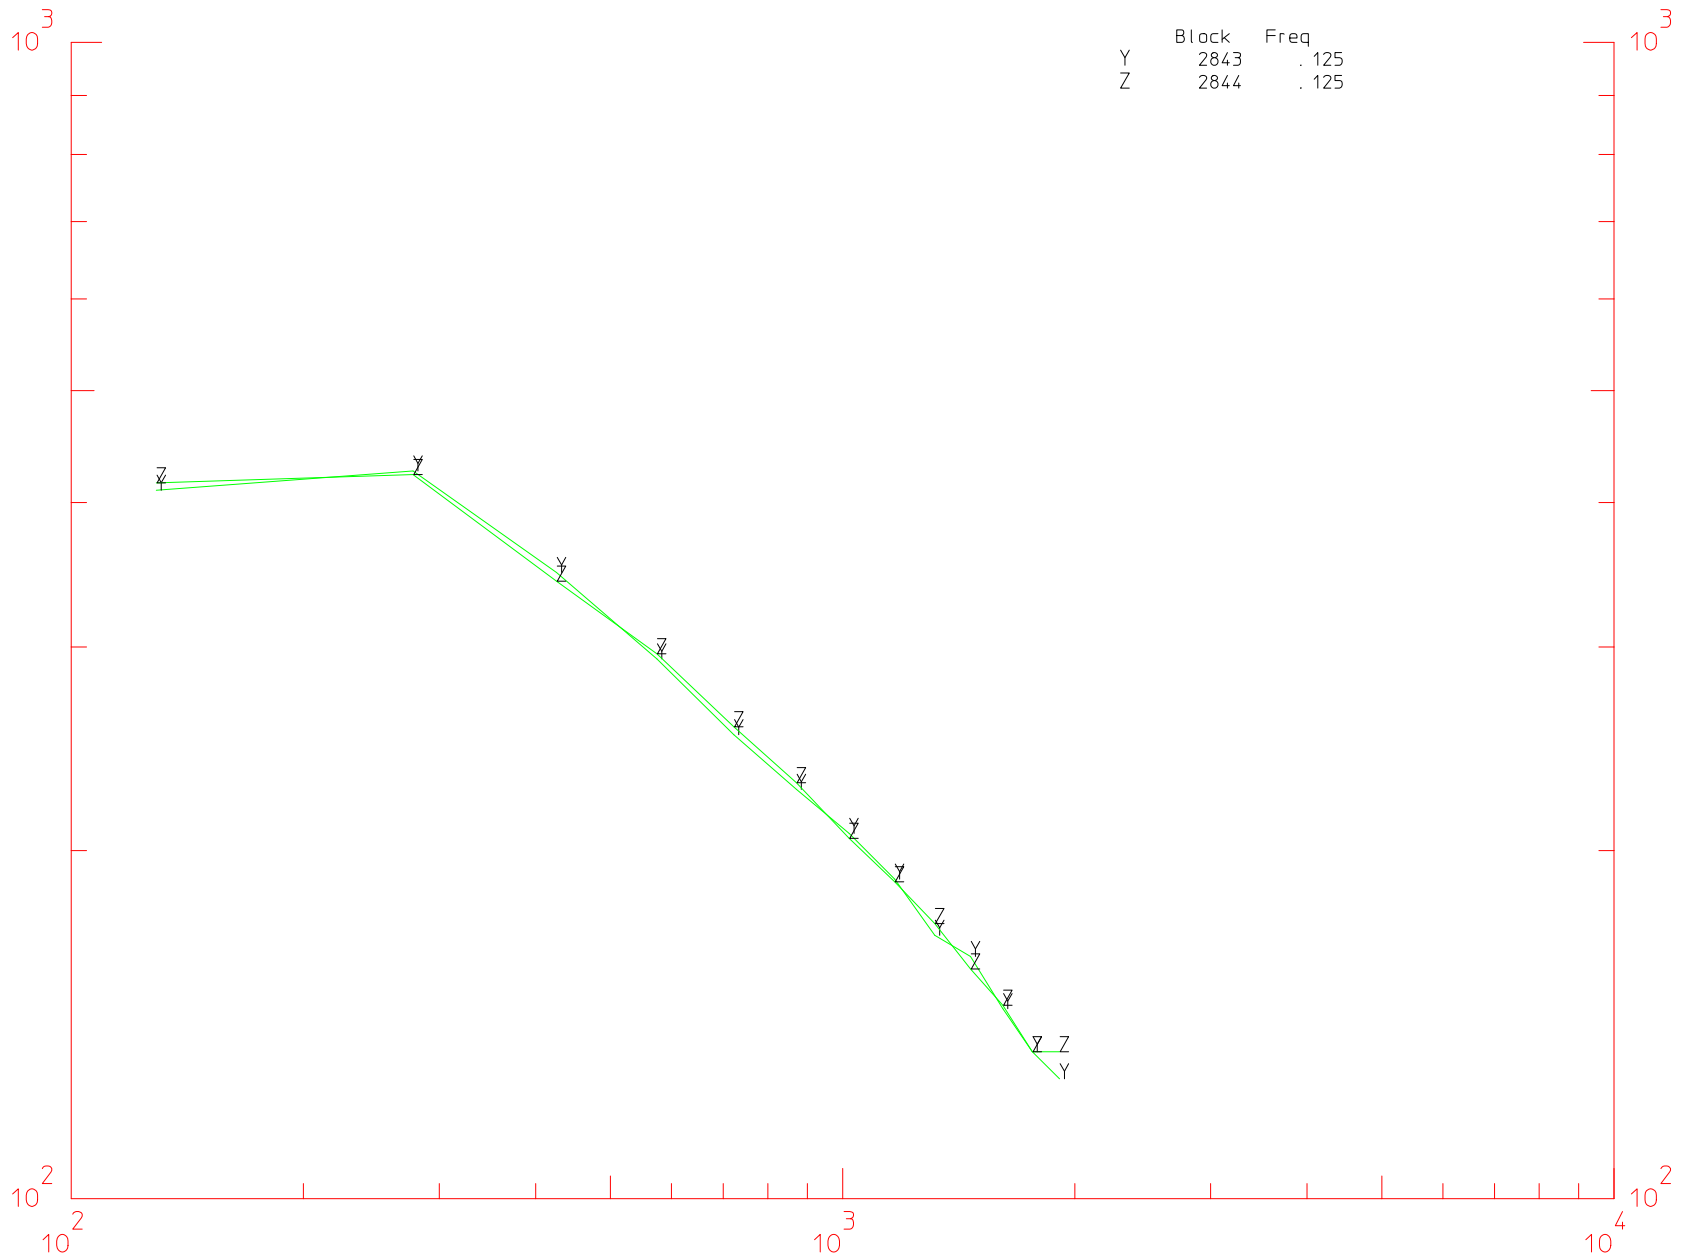


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6161. Stn= -2.

	Block	Freq
A	2843	.125
B	2844	.125

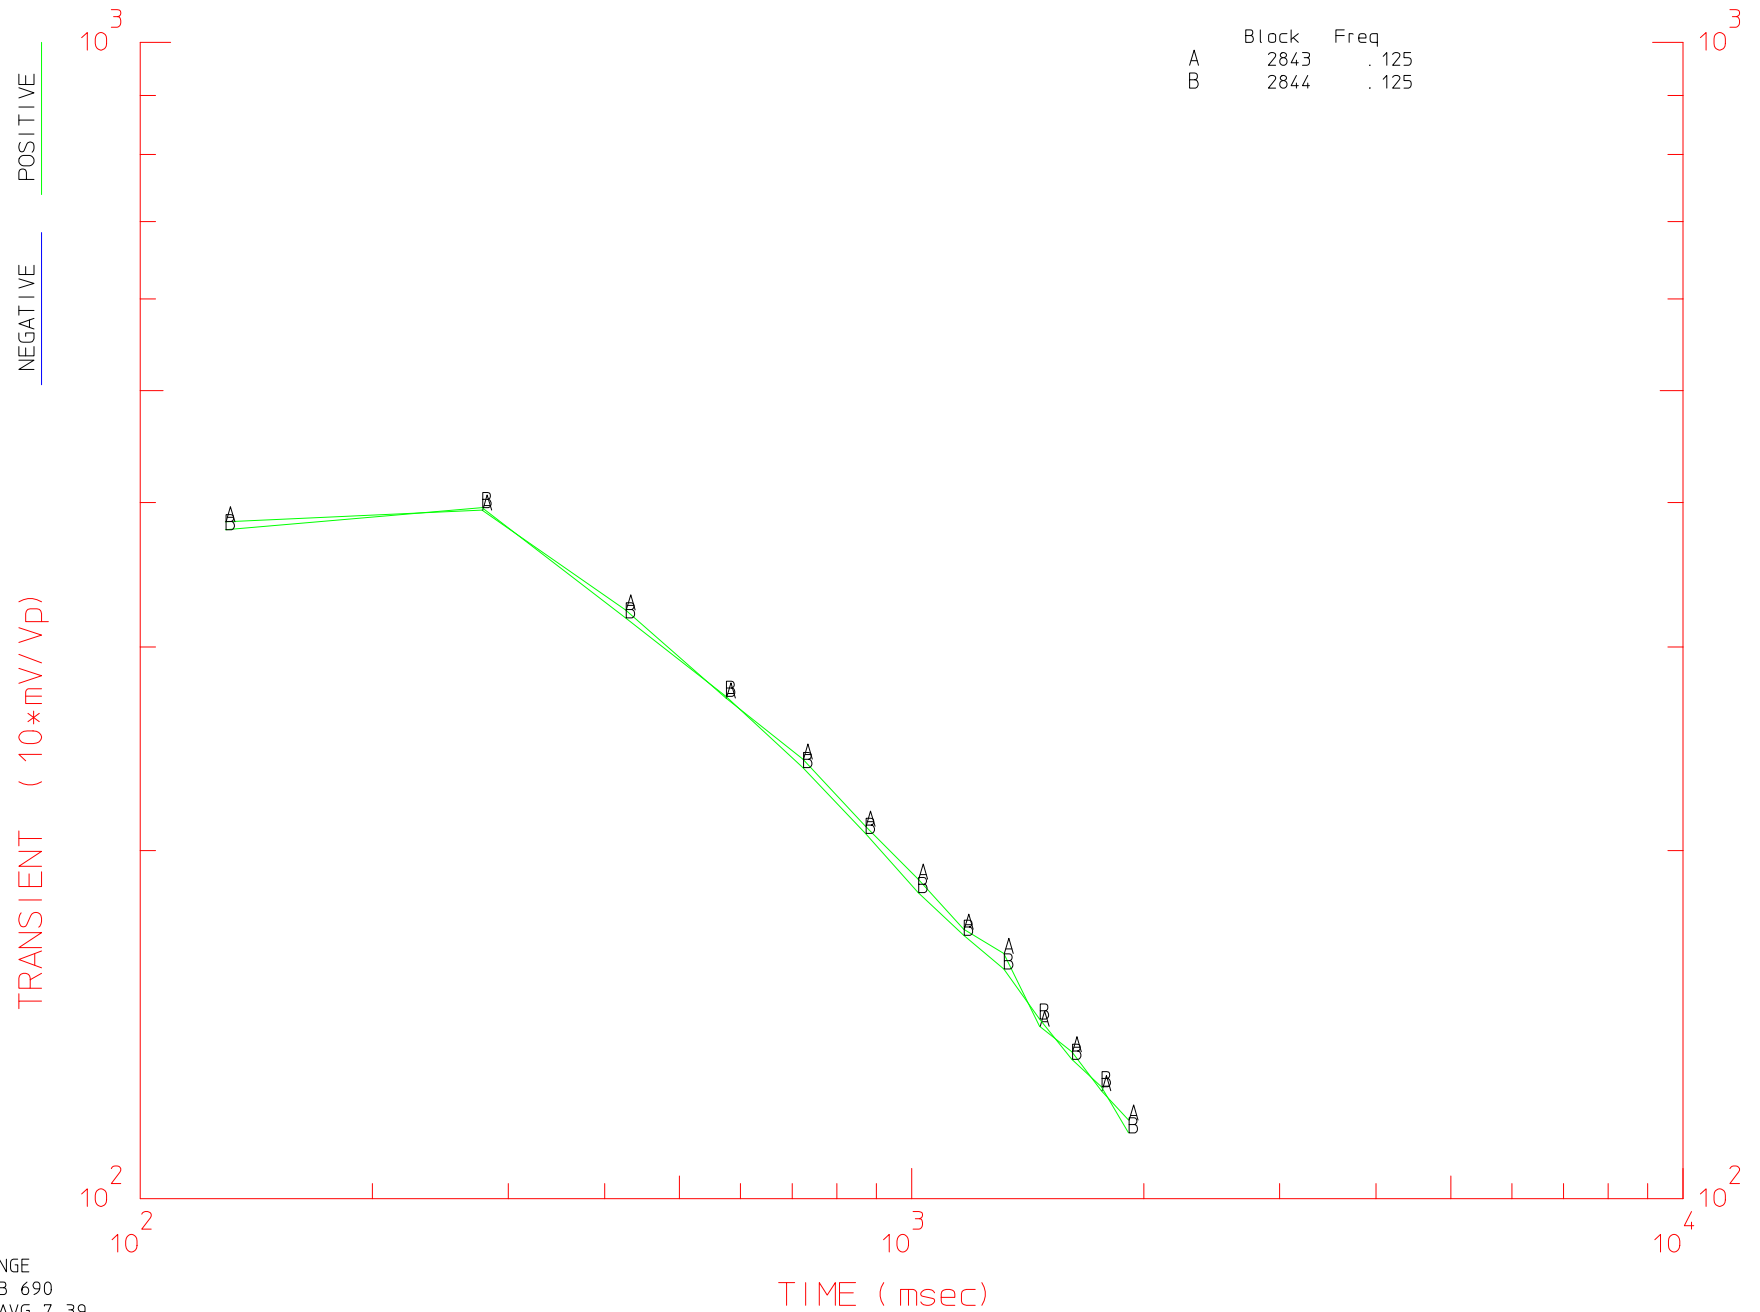


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6136. Stn= -3.

	Block	Freq
C	2843	.125
D	2844	.125

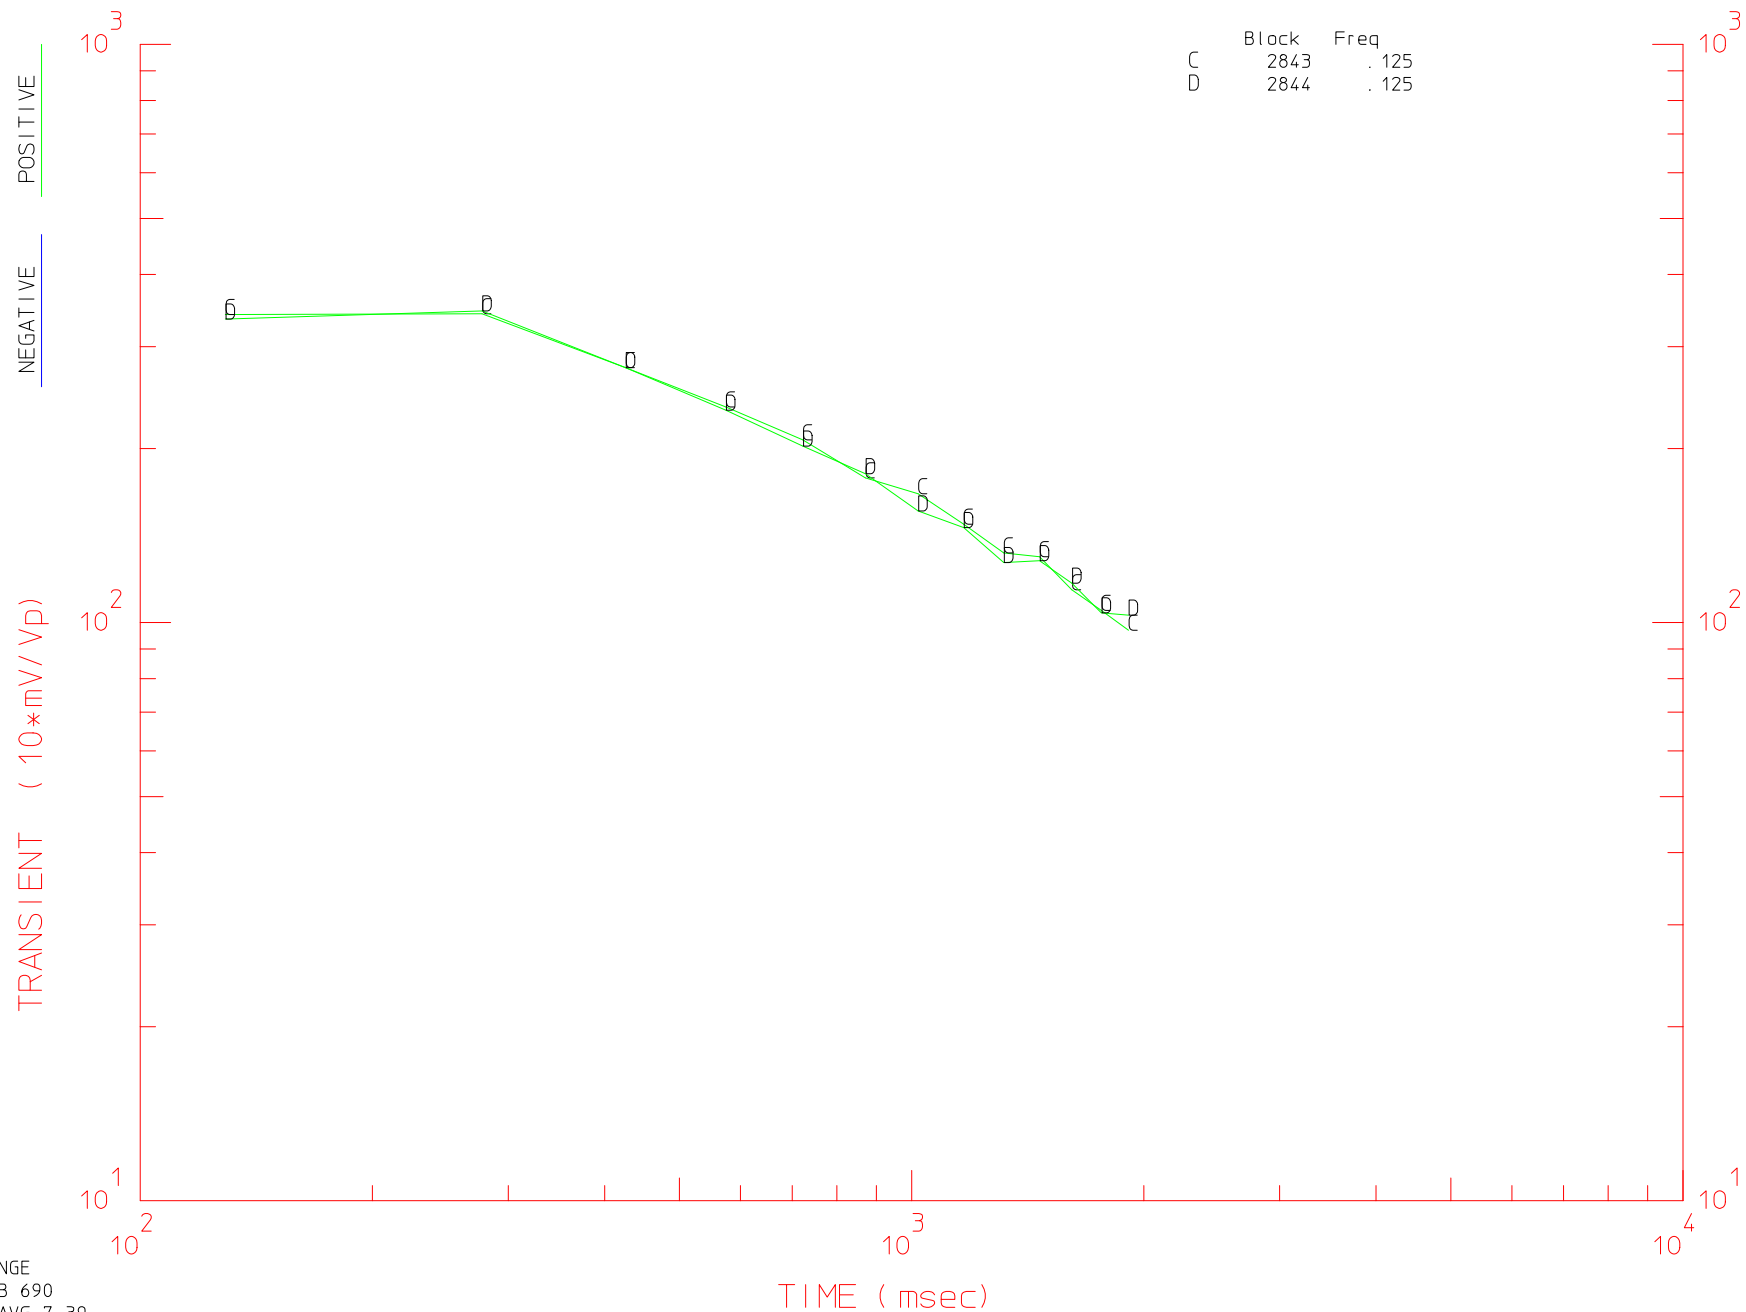


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6111. Stn= -4.


	Block	Freq
E	2843	.125
F	2844	.125

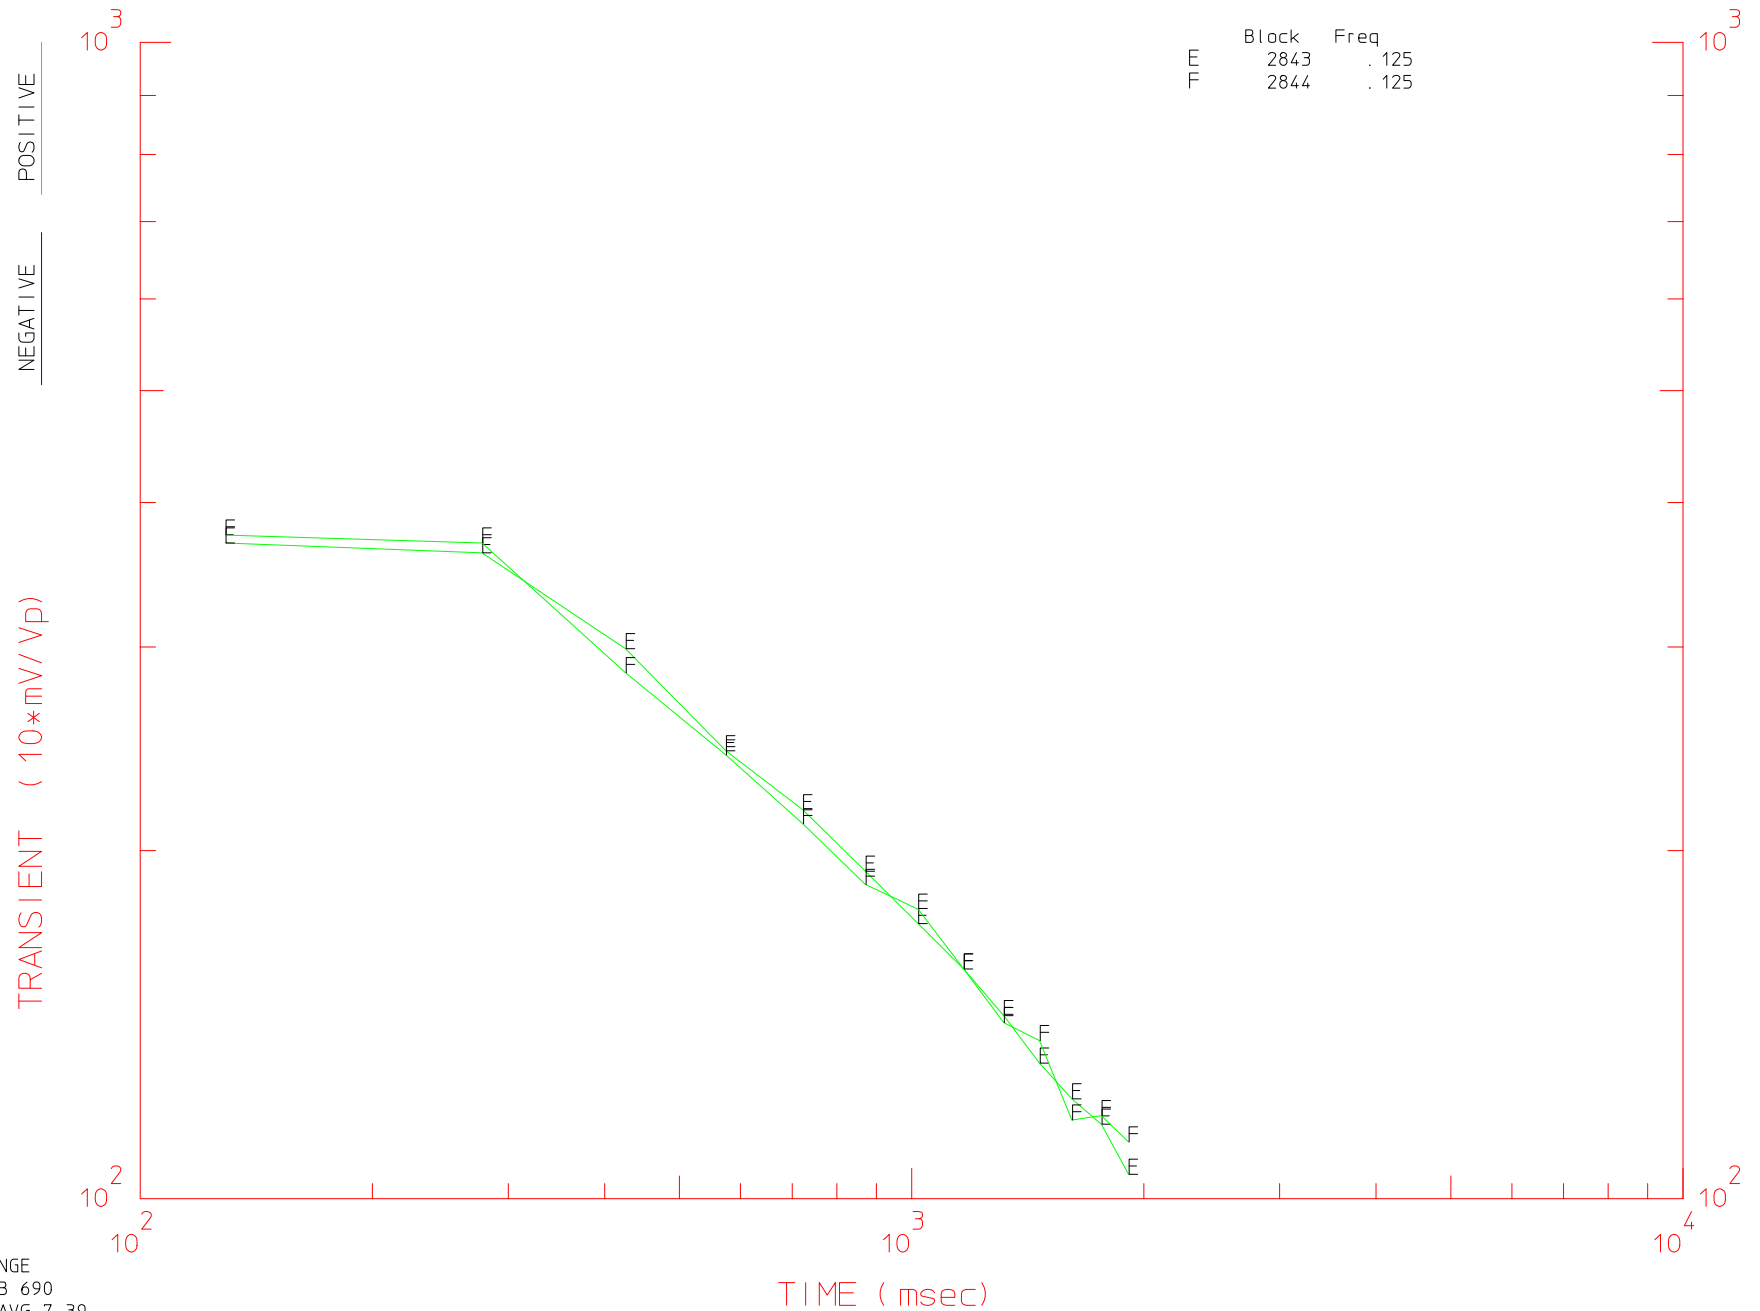

Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6286. Stn= -1.

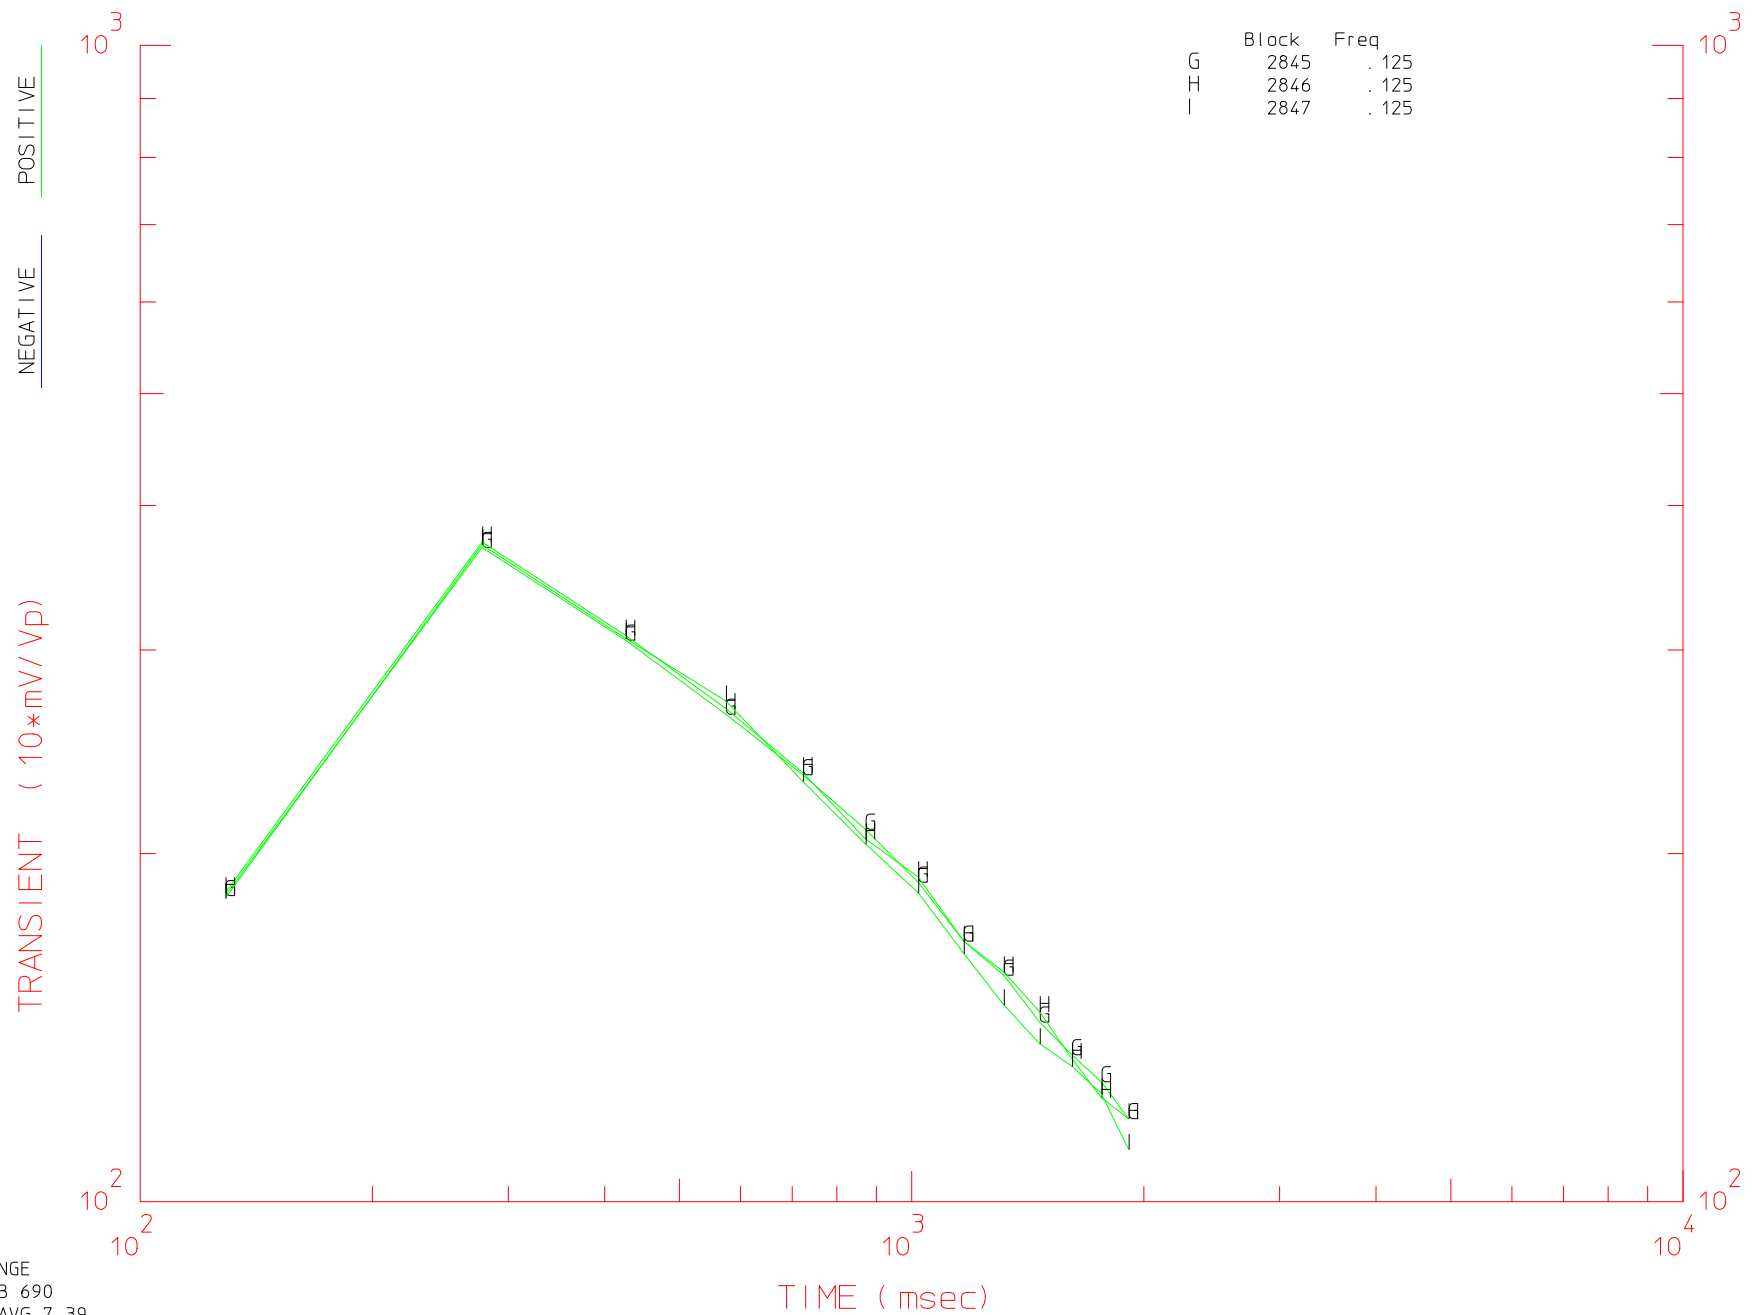

Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6261. Stn= -2.

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

	Block	Freq
J	2845	.125
K	2846	.125
L	2847	.125

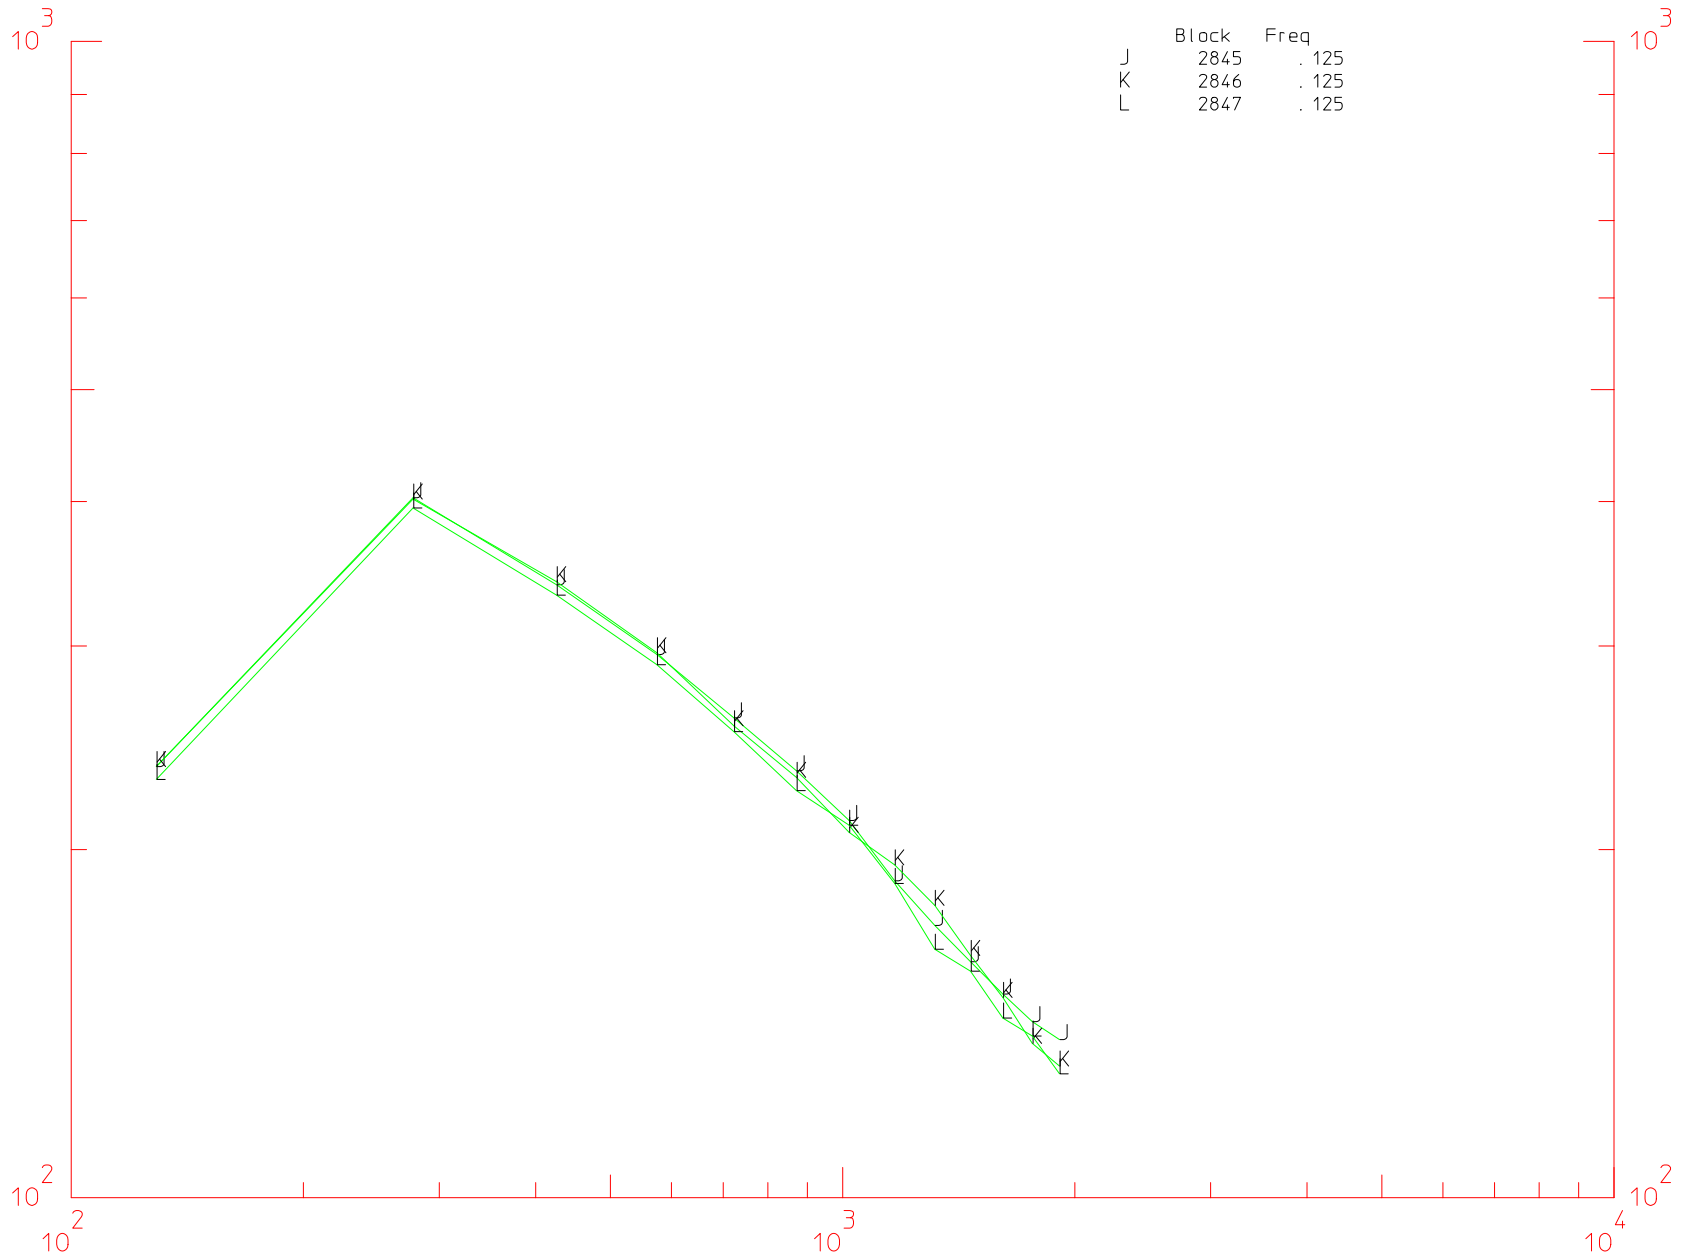

Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6236. Stn= -3.

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)


	Block	Freq
M	2845	. 125
N	2846	. 125
O	2847	. 125

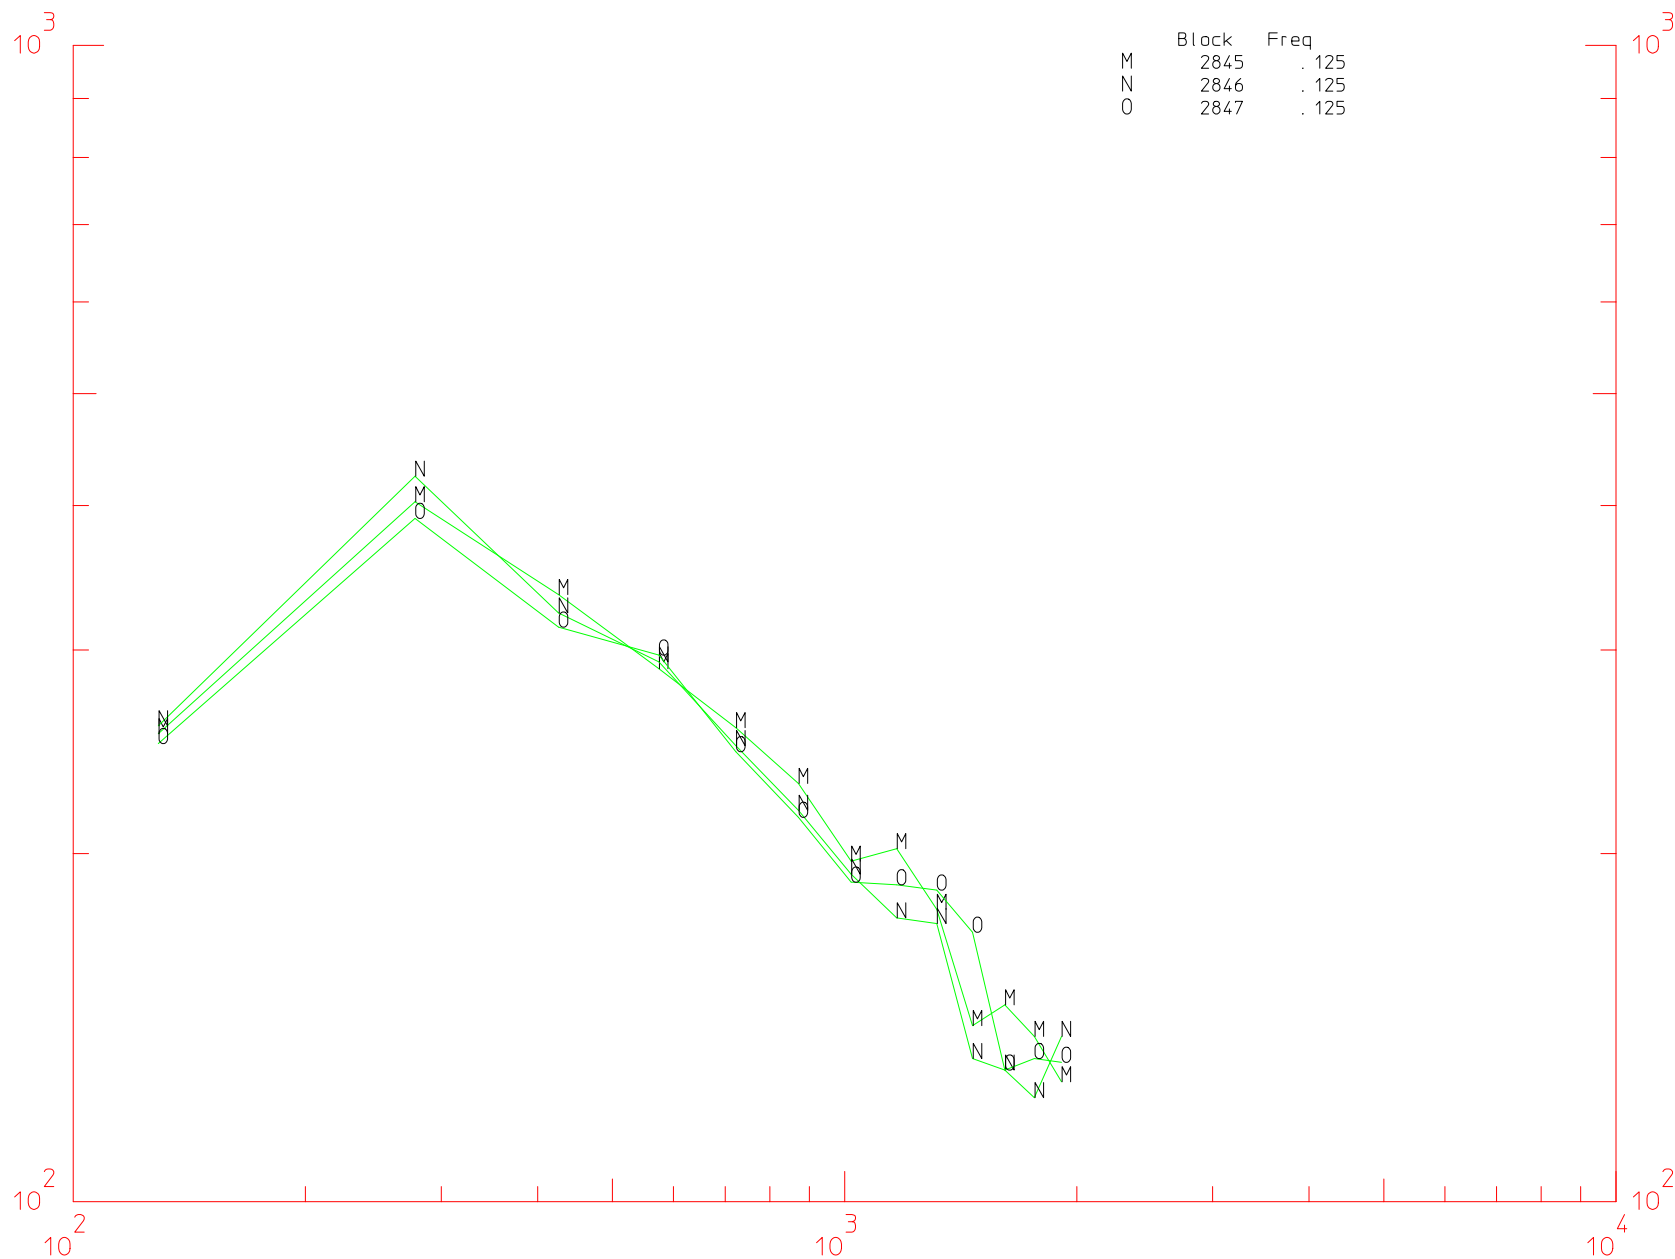


Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6211. Stn= -4.

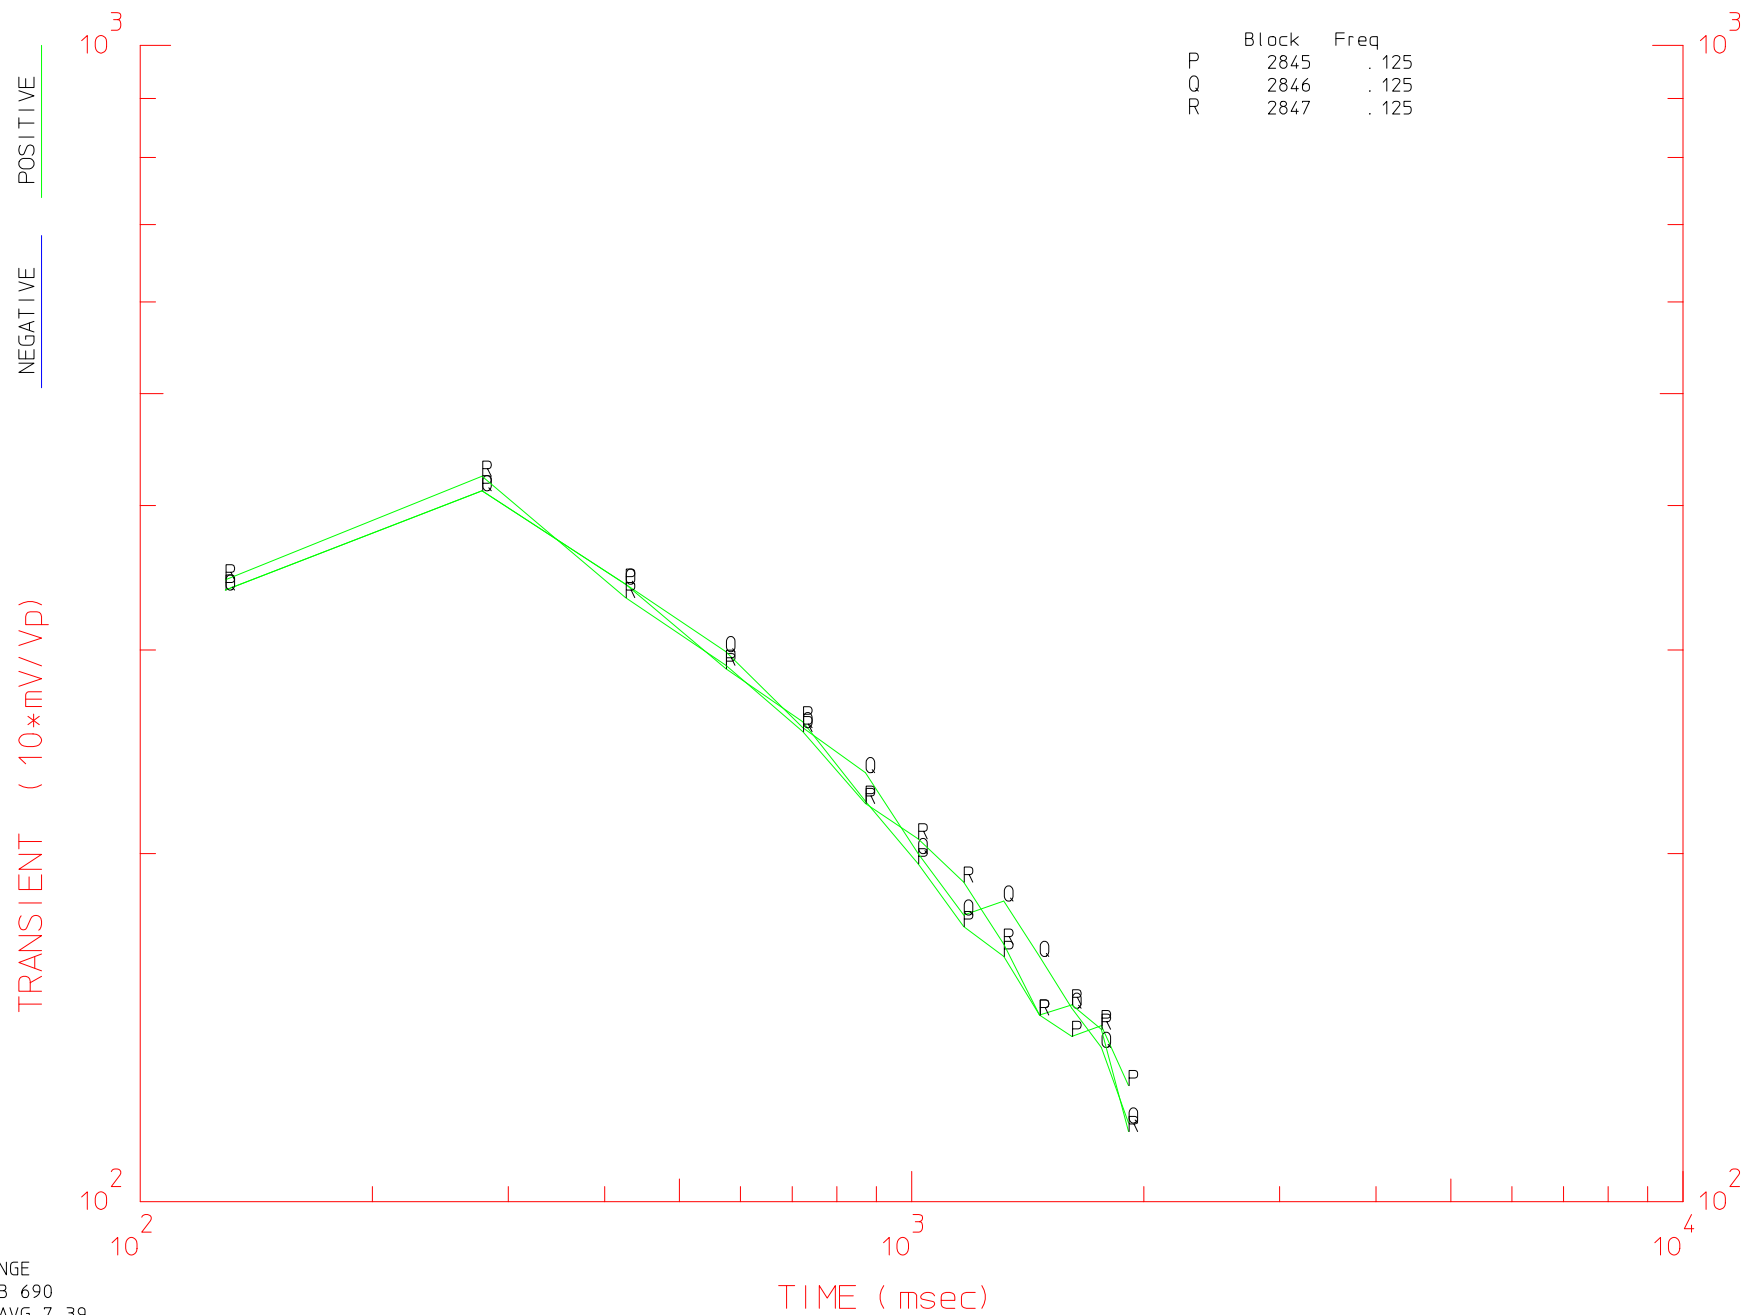

TxLen= 6994. Line= 6386. Stn= -1.




TxLen= 6994. Line= 6361. Stn= -2.



Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6336. Stn= -3.

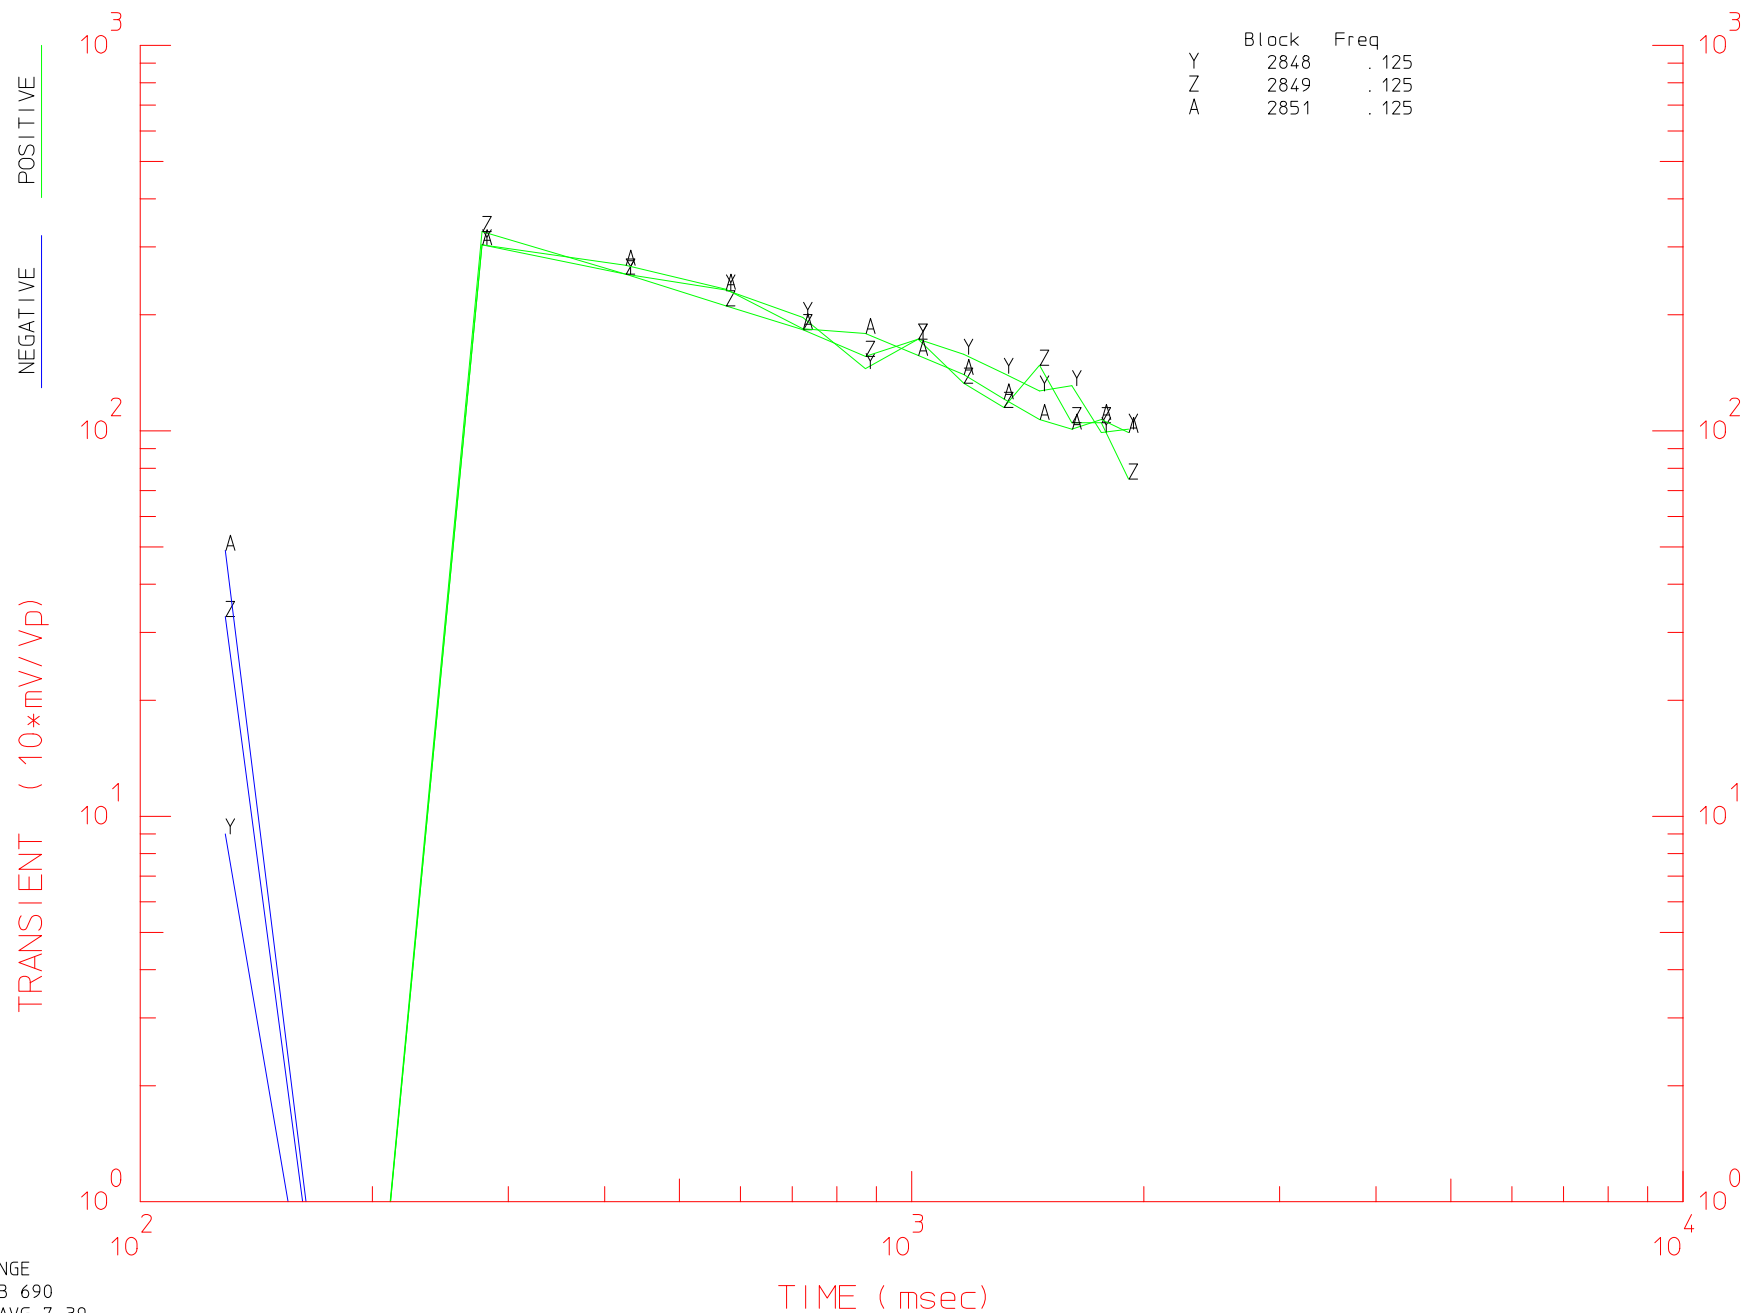

Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6311. Stn= -4.

	Block	Freq
B	2848	.125
C	2849	.125
D	2851	.125

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

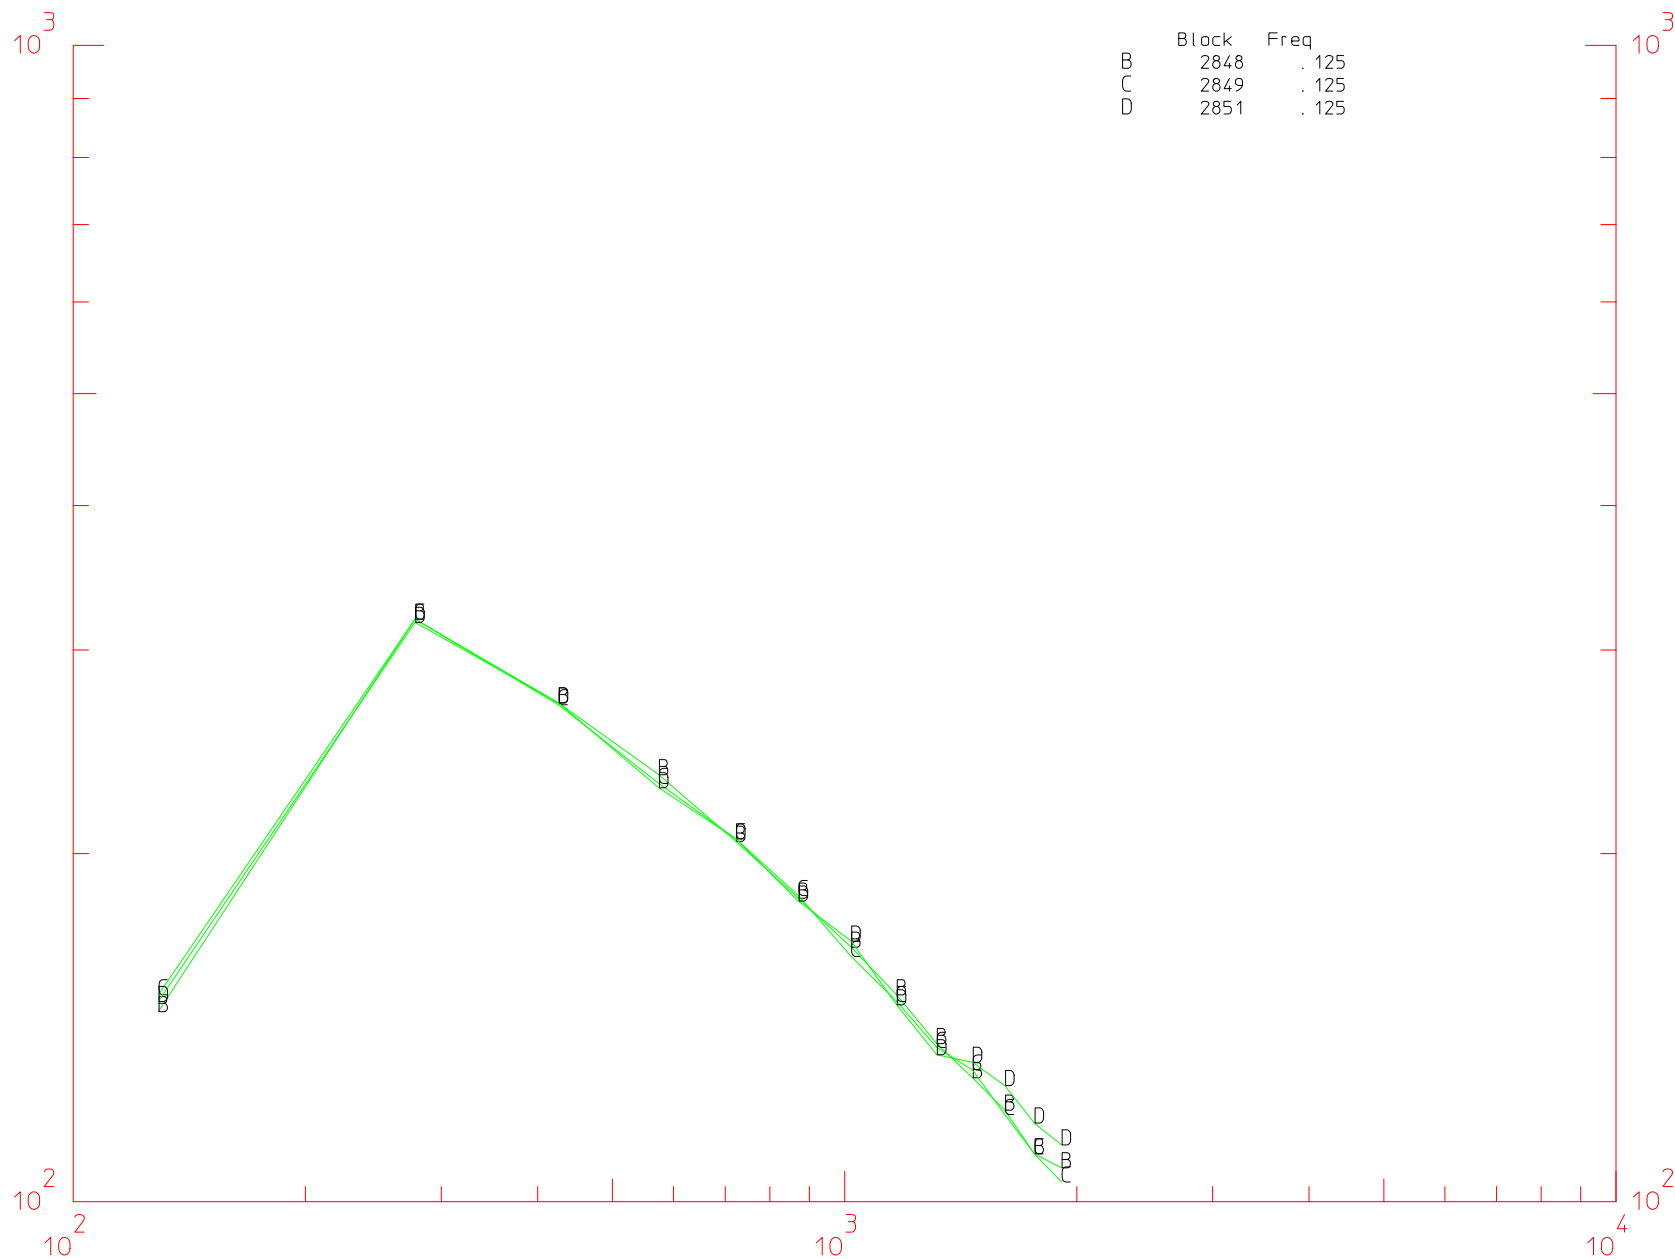

Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6486. Stn= -1.

	Block	Freq
E	2852	.125
F	2853	.125

POSITIVE

NEGATIVE


TRANSIENT (10*mV/Vp)

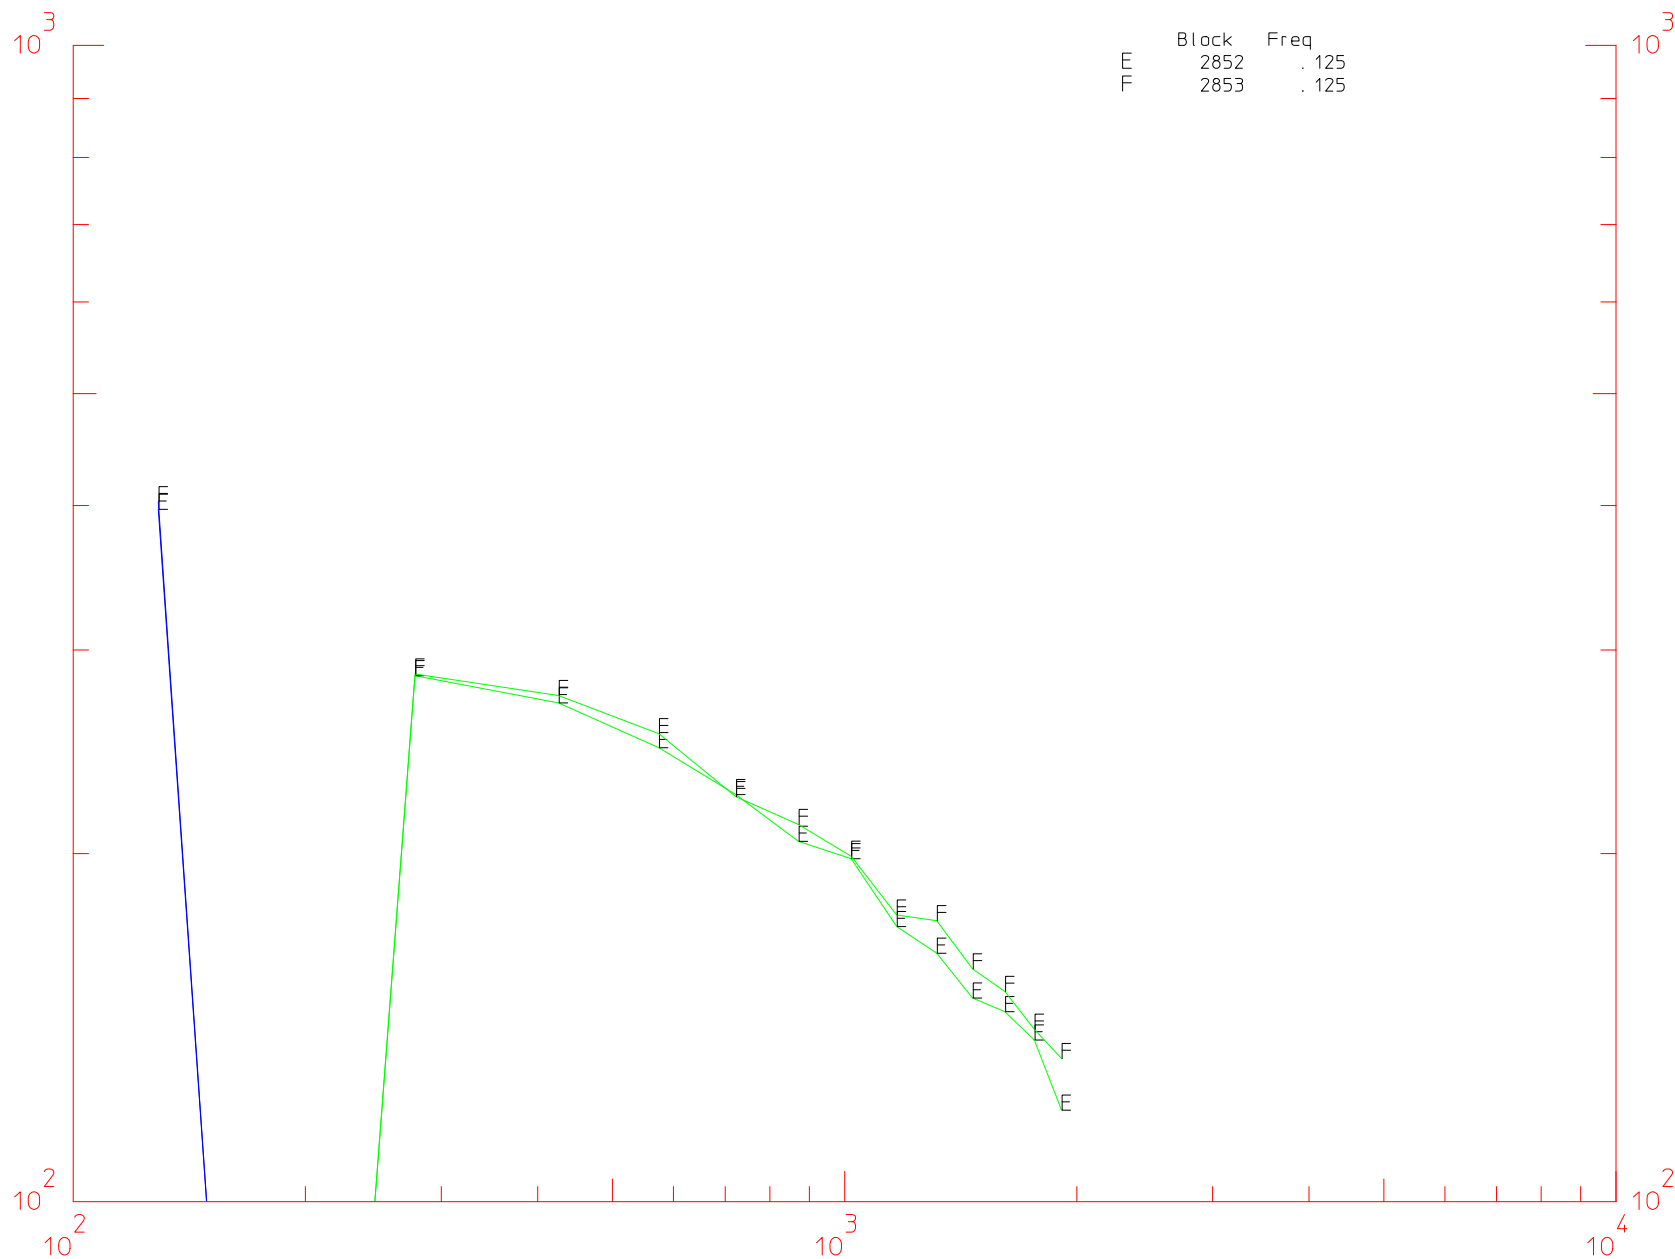

Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6461. Stn= -2.

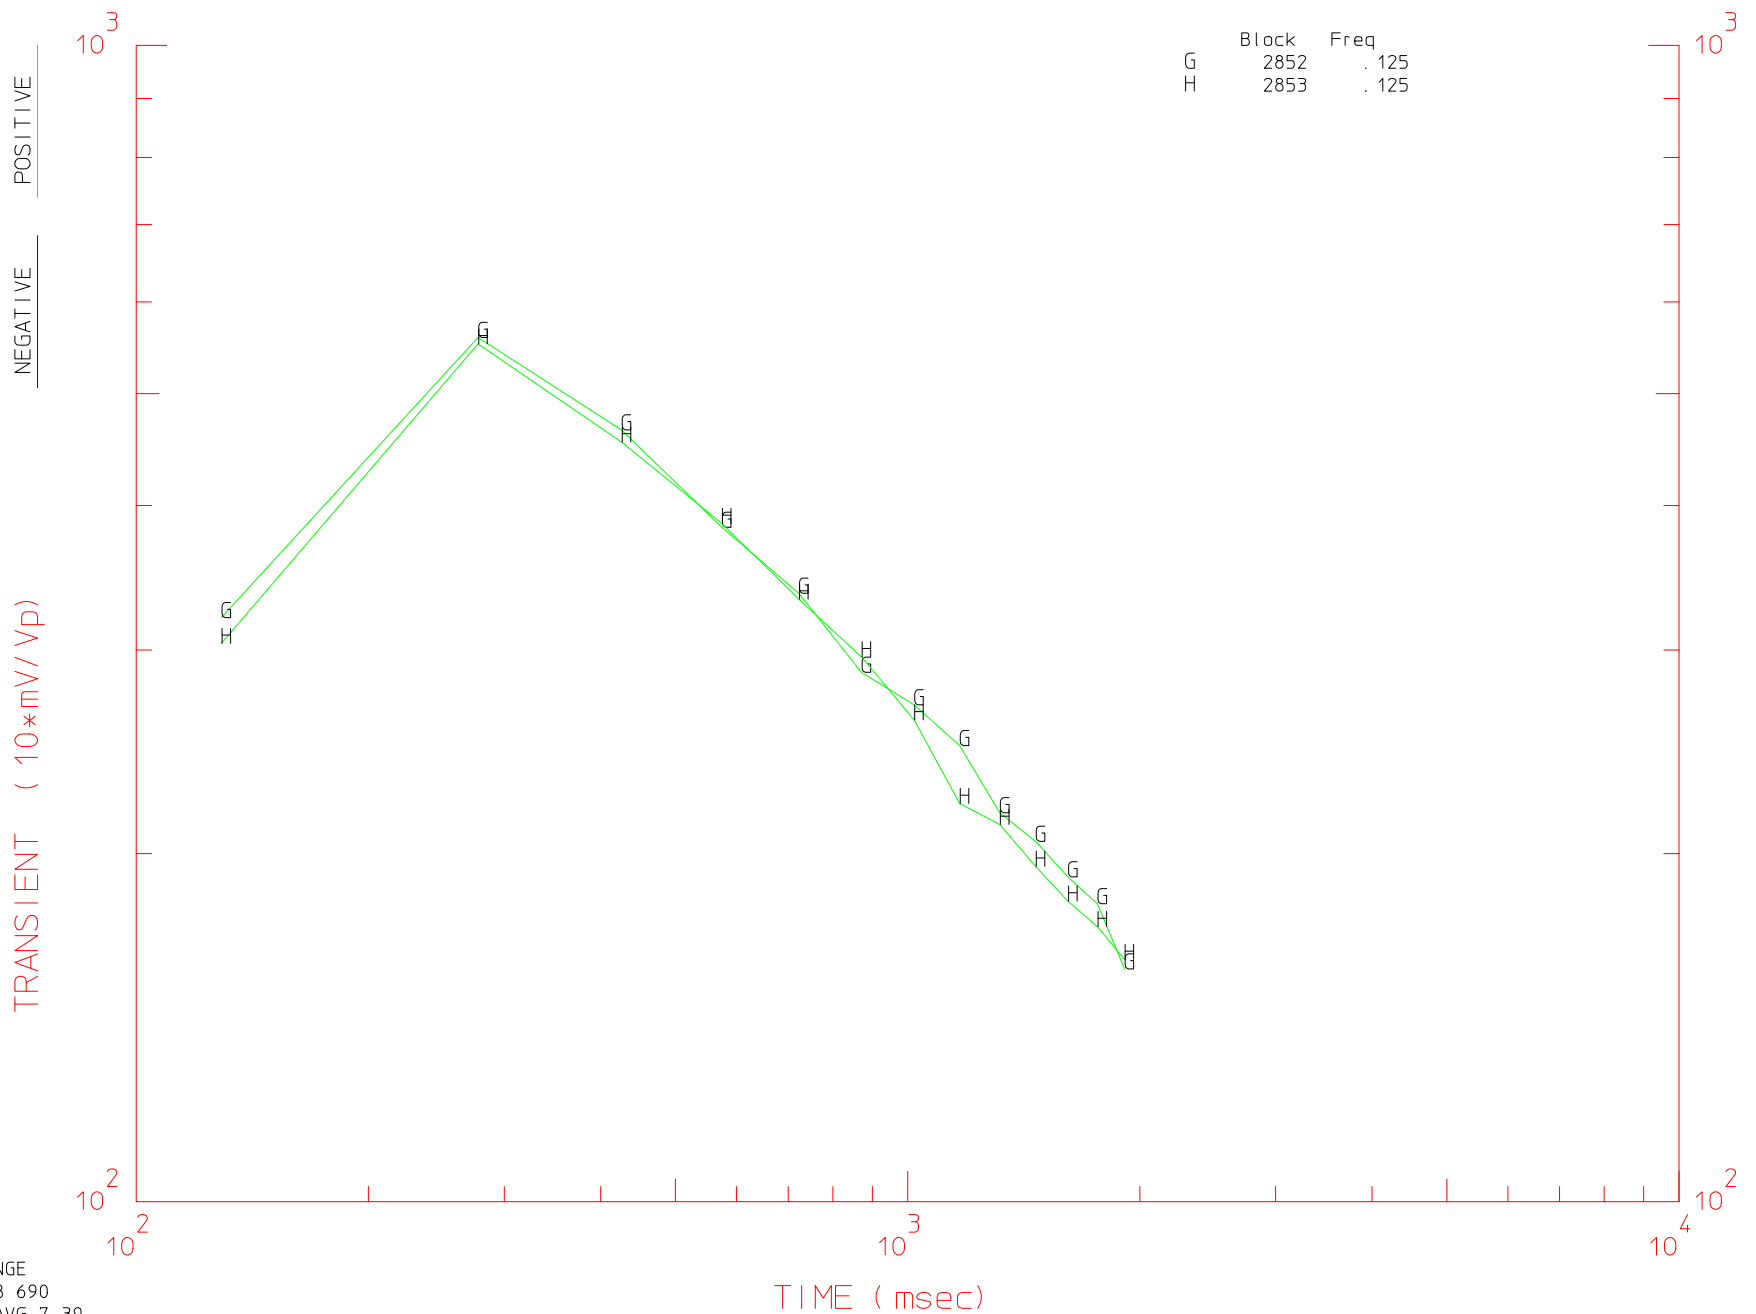

Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6436. Stn= -3.

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)


	Block	Freq
I	2852	.125
J	2853	.125

TIME (msec)

Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6411. Stn= -4.

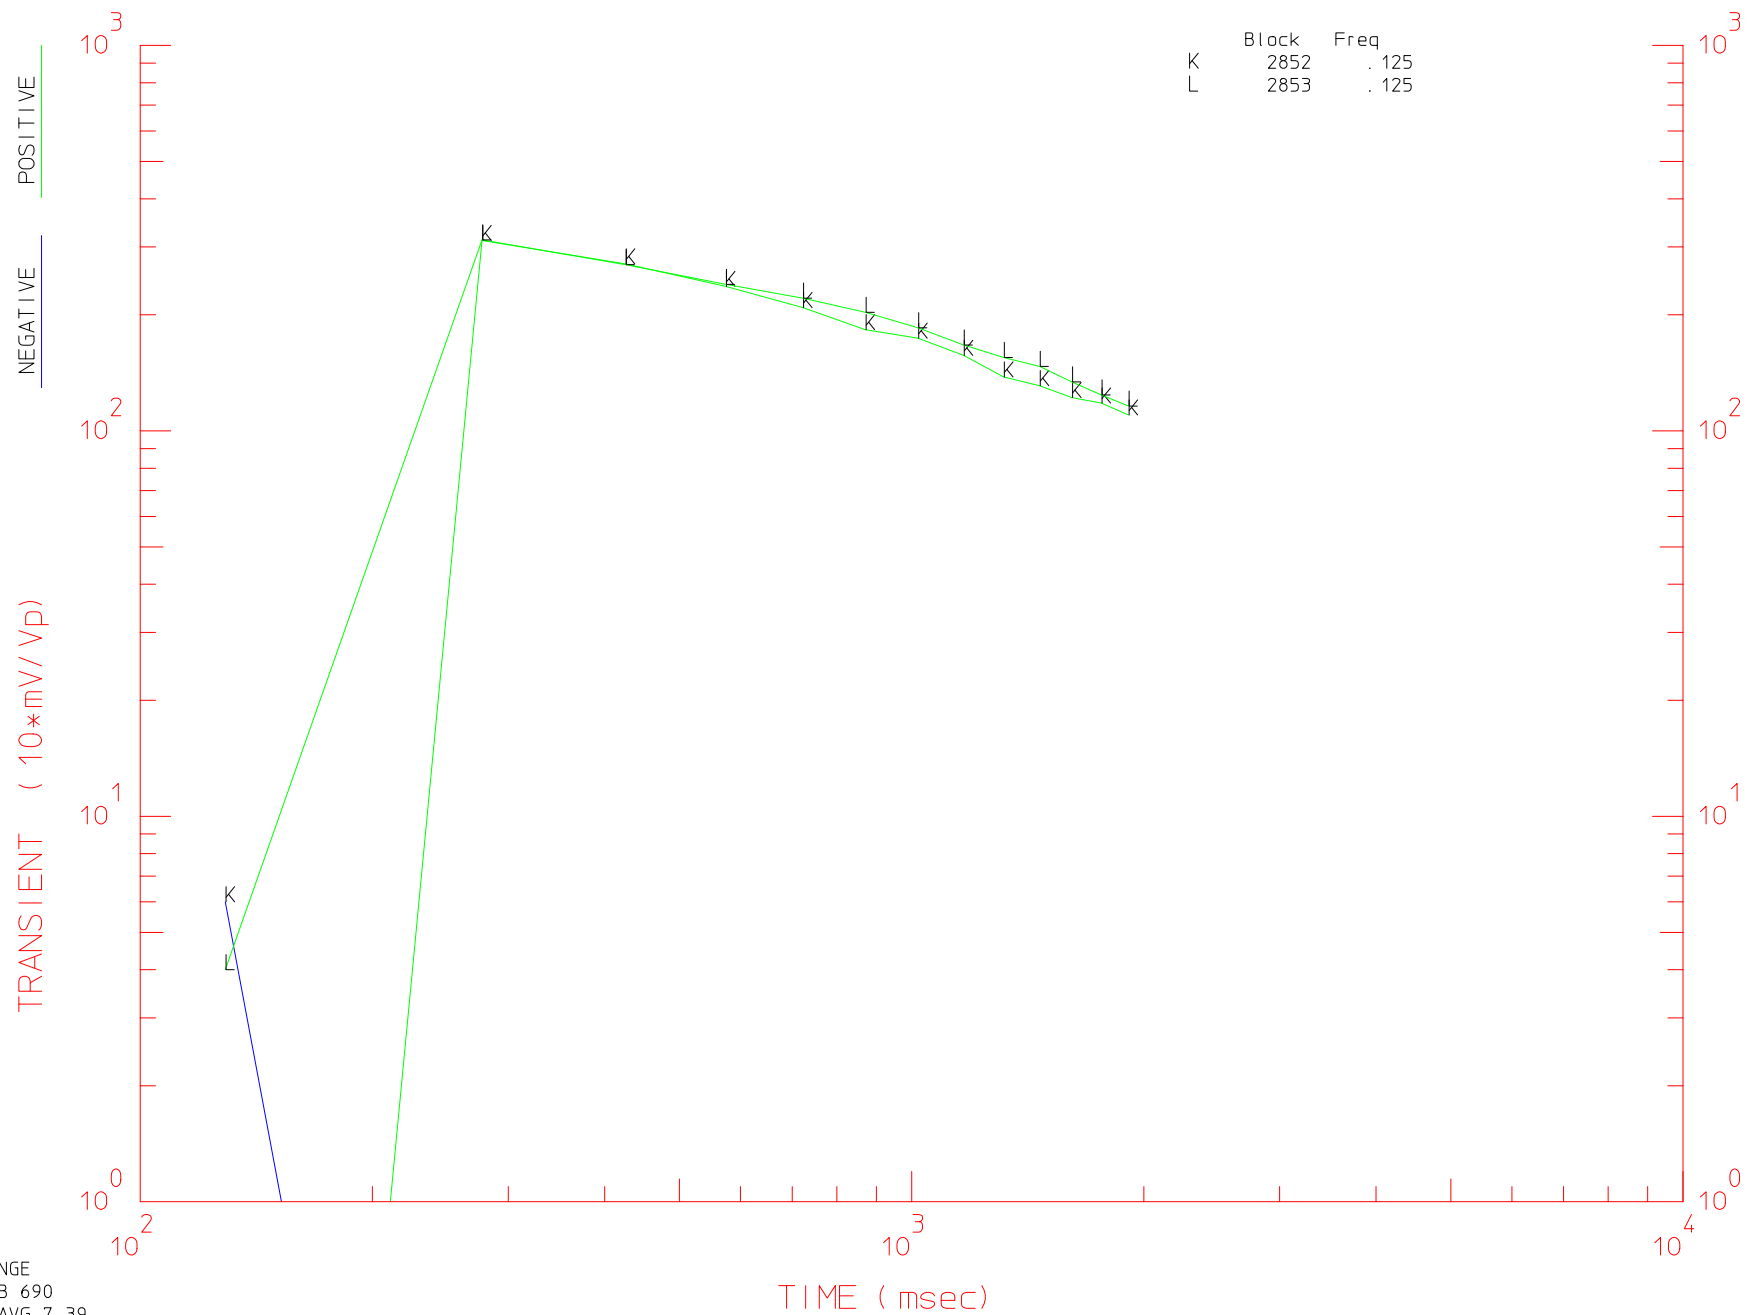


Mable Flats Grid5

Line= 5

TxLen= 6994. Line= 6586. Stn= -1.

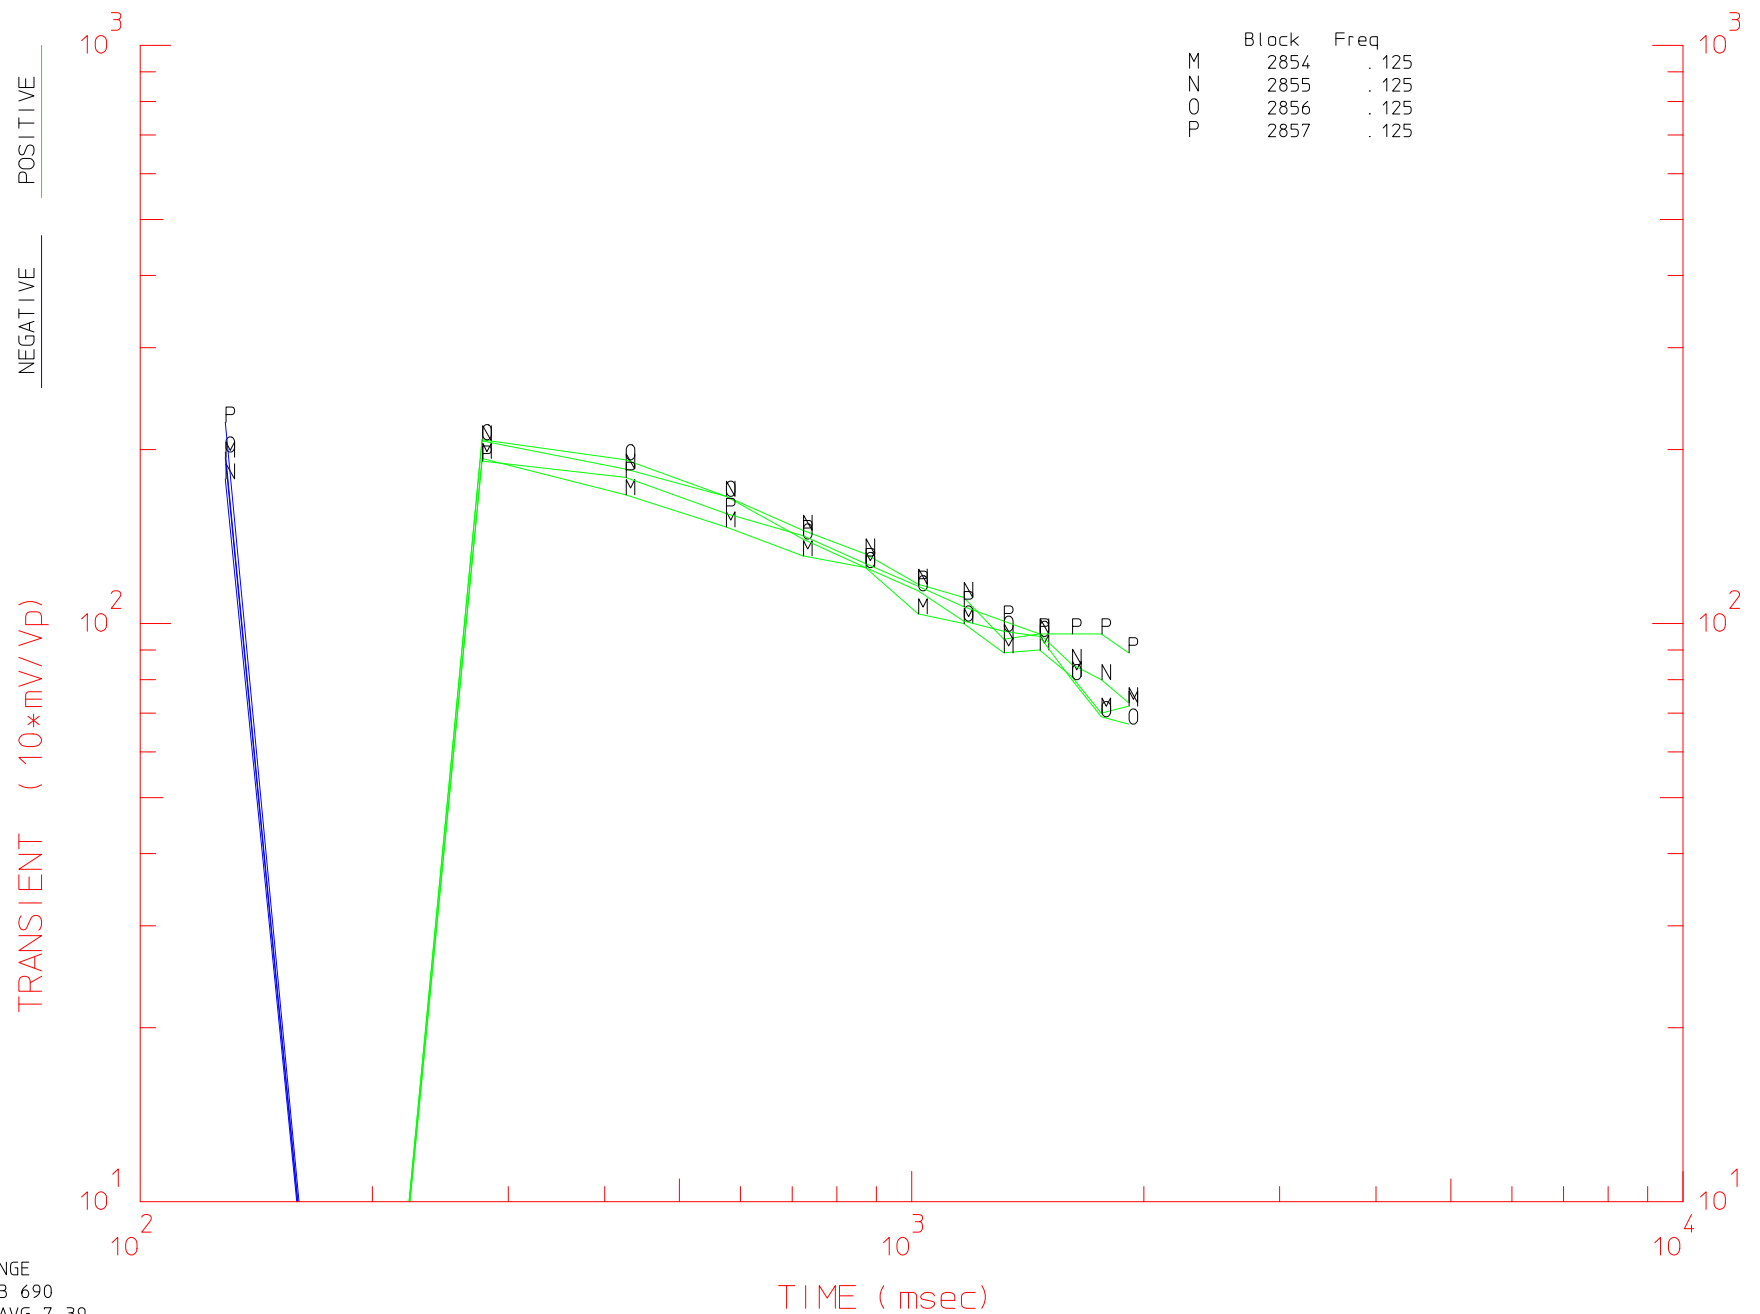

TxLen= 6994. Line= 6561. Stn= -2.



Mable Flats Grid5

Line= 5


TxLen= 6994. Line= 6536. Stn= -3.

POSITIVE

NEGATIVE

TRANSIENT (10*mV/Vp)

	Block	Freq
U	2854	.125
V	2855	.125
W	2856	.125
X	2857	.125

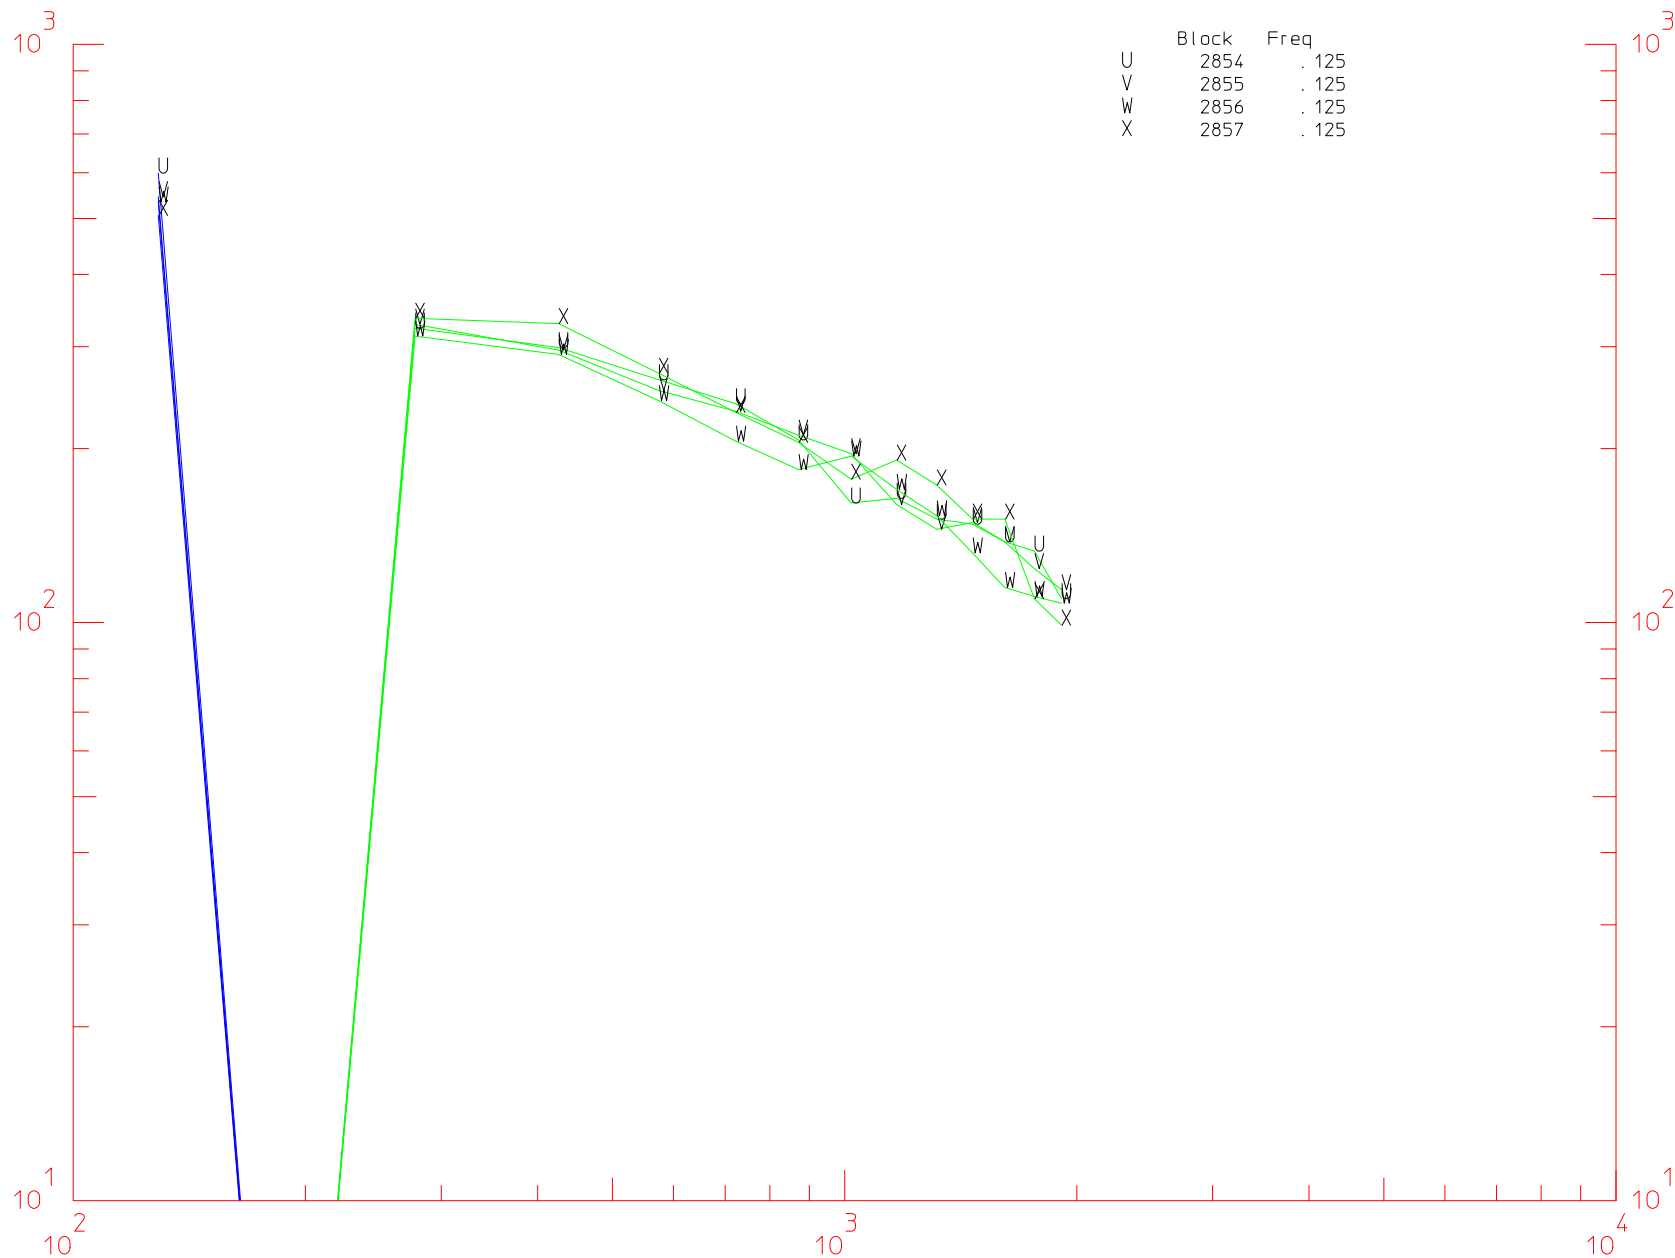

TxLen= 6994. Line= 6511. Stn= -4.

